



Ofício nº 163/2019 – GAPRE

São Bento do Sul, 26 de abril de 2019.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento de Informação de número 136/2019, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, elaborado pelo vereador Jairson Sabino, encaminhado em anexo memorando interno 140/2019, provindo do Secretaria Municipal de Educação – SEMED, memorando interno 021/2019 provindo do Centro de Vigilância à Saúde e Secretaria e memorando interno nº 097/2019 provindo da Secretaria de Finanças - SEFIN.

Atenciosamente,


Magno Bollmann
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Peter Alexandre Kneubuehler
Presidente da Câmara de Vereadores
São Bento do Sul - SC

CMSES 29/04/2019 13:56
130119 Gmmc



São Bento do Sul, 09 de abril de 2019.

Memorando 021/2019

De: Centro de Vigilância à Saúde
Nilso Agostinho Cabral

Para: Secretaria Municipal de Educação
Rosemarí Straek Cândido

Re: Relatório de Inspeções Escolar

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que a Vigilância Sanitária não emite laudos de vistoria e sim relatório de inspeção. Devido as inspeções do ano de 2019 estarem em andamento, todas as escolas e creches da rede municipal serão inspecionadas e posteriormente os mesmos serão emitidos com as devidas orientações à ser encaminhadas a Secretaria de Educação, Como realizados em anos anteriores.

Atenciosamente

Nilso Agostinho Cabral
Diretor do Centro de Vigilância à Saúde



Prefeitura de São Bento do Sul
Estado de Santa Catarina



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

São Bento do Sul, 18/04/2019

MEMORANDO INTERNO Nº 097/2019 – DEPTO DE RECEITA

Ao


Gabinete do Prefeito

Nos foi solicitado pela Secretaria de Educação cópia dos alvarás de funcionamentos das escolas municipais.

As escolas municipais não possuem Alvarás de funcionamento. Elas não possuem CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, apenas as APP's possuem CNPJ e algumas possuem alvará de funcionamento.

Atenciosamente,


Ingrid Aparecida Stiegler
Diretora do Departamento de Receita

Recebido no GAPRE em 18/04/19
Ass. 



Prefeitura de São Bento do Sul
Secretaria Municipal de Educação



Memorando nº 140/2019 - SEMED

São Bento do Sul, 26 de abril de 2019.

De: Rosemari Ivane Strack Cândido
Secretária Municipal de Educação

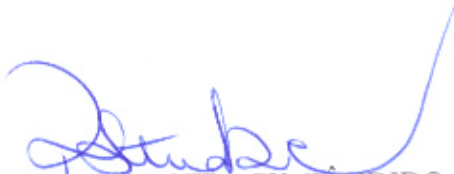
Para: Nilva Marli Larsen Holz
Chefe de Gabinete


Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação

Em resposta aos requerimentos de informação nº 136/2019 oriundo da Câmara de Vereadores, esclarecemos:

- a) Segue anexo memorando encaminhado pela Secretaria de Finanças;
- b) Segue anexo memorando do Centro de Vigilância à Saúde e anexo também Autos de Fiscalização emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de todas as unidades educacionais da rede municipal de ensino;
- c) Sim. Regularmente são realizadas verificações in loco nas unidades educacionais da rede municipal de ensino. Semanalmente são agendadas vistorias para verificação das condições de funcionamento;
- d) Sim. Realizamos mensalmente relatórios de manutenção de pequenos reparos e da manutenção na parte elétrica de todas as unidades educacionais da rede municipal de ensino (segue anexo). Bem como, são desenvolvidos projetos para reformas e ampliações das unidades educacionais conforme necessidade e recursos financeiros.

Atenciosamente,


ROSEMARI IVANE STRACK CÂNDIDO
Secretária de Educação

Prefeitura Municipal de São Bento do Sul
Recebido no GAPRE em 26/04/19
Ass: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Pequeno Reparos

Março

2019



HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Horas
1/3/2019	CEIM Pingo de Gente / SEMED	Problemas nos telhados	7,50 7,50
5/3/2019	CEIM Pingo de Gente	Problemas hidráulicos	9,00 9,00
6/3/2019	CEIM Pingo de Gente / PEM Abelhinha Feliz / EBM Adélia Lutz	Telhado e vazamento no escovódromo	9,00 9,00
7/3/2019	EBM Adélia Lutz	Vazamento no escovódromo	9,00 9,00
8/3/2019	EBM Adélia Lutz / PEM Cantinho do Céu / CEIM Vera Lúcia	Vazamento no escovódromo / Telhados / Hidráulica	7,50 7,50
11/3/2019	CEIM Vera Lúcia	Problemas diversos	8,50 8,50
12/3/2019	CEIM Vera Lúcia / CEIM Peter Pan	Hidráulica	9,00 9,00
13/3/2019	CEIM Vera Lúcia	Problemas diversos	8,50 8,50
14/3/2019	CEIM Peter Pan / CEIM Silvio Ivens / CEIM Vera Lúcia	Vasos entupidos / problemas hidráulicos / telhado	9,00 9,00
15/3/2019	CEIM Vera Lúcia / CEIM Raio de Sol / CEIM Peter Pan	Vazamentos e problemas hidráulicos	7,50 7,50
18/3/2019	CEIM Vera Lúcia / EBM Alfredo Diener / EBM Henrique Schwarz / CEIM Neide de Fátima	Telhados / hidráulicas	9,00 9,00
19/3/2019	CEIM Neide de Fátima / CEIM Silvio Ivens	Conserto de rachaduras e problema em caixa d'água	9,00 9,00
20 a 25/03/2019	CEIM Neide de Fátima	Conserto de rachaduras e telhado	70,00



26/3/2019	PEM Ernesto Venera / CEIM Neide de Fátima	Conserto de rachaduras e falta de água na Ernesto	9,00 9,00
27 a 29/03/2019	CEIM Neide de Fátima	Conserto de rachaduras e telhado	52,00
8/3/2019	EBM Lúcia Tschoeke	Conserto calçada	3,00 3,00
11/3/2019	EBM Lúcia Tschoeke	Conserto calçada	5,00 5,00
12/3/2019	CEIM Pica Pau	Conserto vazamento escovódromo	9,00 9,00
13/3/2019	EBM Castelo Branco	Retirada casinha do guarda	9,00 9,00
14/3/2019	EBM Castelo Branco / CEIM Pica Pau	Retirada casinha do guarda	9,00 9,00
15/3/2019	CEIM Tico e Teco	Troca de piso cerâmico no refeitório	6,00 6,00
18/3/2019	CEIM Tico e Teco	Troca de piso cerâmico no refeitório	6,00 6,00
19/3/2019	SEMED	Conserto cerâmicas	8,00 8,00
21 e 22/03/2019	EBM Aracy Hansen	Abertura porta na Lavanderia	34,00
25 a 27/03/2019	EBM Baselisse Virmond	Abertura janela sala de música	46,00
28 e 29/03/2019	EBM Baselisse Virmond	Rampas de acessibilidade no ginásio	36,00
12/3/2019	EBM Alexandre Garcia	Conserto das janelas	9,00 9,00 9,00
13/3/2019	EBM Alexandre Garcia	Conserto das janelas	7,00 7,00 7,00
TOTAL			619,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Manutenção elétrica
Março/2019

HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Total HORAS
6/3/2019	CEIM Pingo de Gente	Adaptar painel externo na cozinha	15,00
6/3/2019	PEM Ernesto Venera	Instalar ventiladores / Coifa	6,00
6/3/2019	CEIM Tico e Teco	Trocar chuveiro + telefone	7,00
6/3/2019	CEIM Peter Pan e Silvio Ivens Grossl	Orçamento de materiais	4,00
7/3/2019	CEIM Pica Pau	Placas de saída	9,00
13/3/2019	PEM Ernesto Venera	Instalar ventiladores	5,00
13/3/2019	EBM Castelo Branco	Retirar alimentação da guarita	4,00
18 e 19/03/2019	EBM Adélia Lutz	Troca de lâmpadas ginásio	14,00
20/3/2019	CEIM Neide de Fátima	Instalação de lâmpadas e sensor de presença	14,00
21/3/2019	CEIM Peter Pan	Separar circuitos da cozinha	10,00
27/3/2019	CEIM Neide de Fátima	Instalar torneira elétrica	5,00
28/3/2019	CEIM Neide de Fátima	Instalação de tomadas diversas	15,00
29/3/2019	CEIM Pica Pau	Placas de saída	3,00
			111,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Manutenção elétrica
Fevereiro/2019

HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Total HORAS
11/2/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de iluminação de emergência no ginásio	27,00
12/2/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de iluminação de emergência no ginásio	25,00
13/2/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de iluminação de emergência no ginásio	26,00
14/02/2019	CEIM Pingo de Gente	Fazer alimentação trifásica p/ o bloco de baixo	24,00
15/2/2019	Semed	Passar cabo de rede, fazer tomadas 220v + telefone	34,00
18/2/2019	CEIM Pingo de Gente	Fazer alimentação trifásica p/ o bloco de baixo	26,00
19/2/2019	Semed	Verificar cabos de rede + tampas pra tomadas e telefones	2,00
20/2/2019	CEIM Pingo de Gente	Fixar painel trifásico, separar circuitos, montar painel de distribuição	19,00
21/2/2019	CEIM Pingo de Gente	Fixar painel trifásico, separar circuitos, montar painel de distribuição	26,00
22/2/2019	Centro de Autismo	Desligar tomadas com fiação exposta	2,00
22/2/2019	CEIM Pingo de Gente	Fazer aterramento	16,00
26/2/2019	CEIM Pingo de Gente	Trocar lâmpadas das salas dos dois blocos	12,00
27/2/2019	CEIM Pingo de Gente	Trocar lâmpadas das salas e fazer tomadas no bloco de baixo	26,00
			264,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Pequenos Reparos

Fevereiro

2019

HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Executado
4/2/2019	EBM Newton Mendes / EBM Henrique Schwarz / SEMED	Reparos nos telhados	8,50 8,50
5/2/2019	EBM Alexandre Pfeiffer / EBM Adélia Lutz / SEMED	Reparos nos telhados e conserto de vazamento	8,00 8,00
7/2/2019	EBM Henrique Schwarz / CEIM Pingo de Gente	Reparos nos telhados e conserto de vazamento	9,00 9,00
8/2/2019	CEIM Trenzinho Maluco / CEIM Neide de Fátima	Reparos nos telhados e conserto de vazamento	8,00 8,00
11/2/2019	CEIM Neide de Fátima / EBM Rodolfo Berti	Reparos nos telhados e conserto de vazamento	9,00 9,00
12/2/2019	EBM Aracy Hansen / EBM Rodolfo Berti	Reparos nos telhados e conserto de bebedouros	9,00 9,00
13/2/2019	EBM Hercilio Malinowsky CEIM Pingo de Gente	Reparos nos telhados e conserto de infiltrações no solário	9,00 9,00
14/2/2019	CEIM Pingo de Gente / CEIM Trenzinho Maluco	Reparos nos telhados e instalação de bancadas	9,00 9,00
15/2/2019	CEIM Trenzinho Maluco	Instalação de bancadas	8,00 8,00
18/2/2019	CEIM Trenzinho Maluco / CEIM Silvio Ivens / CEIM Vera Lúcia	Instalação de bancadas e reparos nos telhados	8,50 8,50
19/2/2019	CEIM Trenzinho Maluco / CEIM Silvio Ivens / EBM Antônio Tremi	Instalação de bancadas e reparos nos telhados	9,00 9,00
20/2/2019	CEIM Silvio Ivens / EBM Antônio	Instalação de bancadas e reparos	9,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Pequenos Reparos

Janeiro

HORAS

DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Executado
10/1/2019	SEMED	Reparos no telhado	2,50 2,50
11/1/2019	EBM CARLOS DOETSCH	Conserto do telhado danificado pela chuva/vento	8,00 8,00
12/1/2019	EBM RODOLFO BERTI	Conserto do telhado do ginásio	7,00 7,00
14/1/2019	EBM ANTÔNIO TREML	Colocação de cerâmica em duas salas de aula	9,00 9,00
14/1/2019	SEMED E EBM ARACY HANSEN	Reparos nos telhados	6,00 6,00
15/1/2019	EBM ANTÔNIO TREML	Colocação de cerâmica em duas salas de aula	9,00 9,00
15/1/2019	EBM HENRIQUE SCHWARZ	Instalação de janelas, conserto de telhado e construção de calçadas novas	9,00 9,00
16/1/2019	EBM ANTÔNIO TREML	Colocação de cerâmica em duas salas de aula	9,00 9,00
16/1/2019	EBM HENRIQUE SCHWARZ	Instalação de janelas, conserto de telhado e construção de calçadas novas	5,00 5,00
17/1/2019	EBM ANTÔNIO TREML	Colocação de cerâmica em duas salas de aula	9,00 9,00
18/1/2019	EBM ANTÔNIO TREML	Colocação de cerâmica em duas salas de aula	9,00 9,00
22/1/2019	CEIM PINGO DE GENTE / EBM ARACY HANSEN / EBM ANNELIZE MALLON	Problemas em telhados	9,00 9,00

23/1/2019	EBM ANNELIZE MALLON / PEM ABELHINHA FELIZ / EBM ALEXANDRE PFEIFFER / EBM CARLOS DOETSCH	Problemas em telhados e reinstalação do forro na EBM Carlos Doetsch	9,00 9,00
24/1/2019	EBM CARLOS DOETSCH	Reinstalação do forro na EBM Carlos Doetsch	9,00 9,00
25/1/2019	EBM CARLOS DOETSCH / CEIM FADA MADRINHA / EBM ALEXANDRE PFEIFFER / CEIM PICA PAU / PEM ALEXANDRE GARCIA	Telhados e vazamentos de água	8,00 8,00
28/1/2019	EBM ALEXANDRE PFEIFFER / CENTRO DE AUTISMO	Vazamentos de água	8,50 8,50
28/1/2019	EBM ADÉLIA LUTZ	Infiltrações na escadaria	8,00 7,00
29/1/2019	EBM ALFREDO DIENER	Colocação de cerâmica em uma sala de aula	9,00 9,00
29/1/2019	EBM ADÉLIA LUTZ	Infiltrações na escadaria	5,00 5,00
30/1/2019	EBM ALFREDO DIENER	Colocação de cerâmica em uma sala de aula	9,00 9,00
31/1/2019	EBM ALFREDO DIENER / CEIM VERA LÚCIA / EBM LÚCIA TSCHOEKE	Cerâmica, vazamentos e telhado	9,00 9,00
TOTAL			339,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Manutenção elétrica

Dezembro/18 e Janeiro/19

HORAS

DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Total HORAS
4/12/2018	CEIM Pingo de Gente	Instalação de luzes de emergência	25,00
5/12/2018	CEIM Pingo de Gente	Instalação de luzes de emergência	12,00
5/12/2018	CEIM Neide de Fátima Lobermayer	Instalação e conserto de 5 ventiladores	8,00
6/12/2018	CEIM Amor Perfeito	Testar e fazer a retirada da coifa	5,00
6/12/2018	CEIM Pingo de Gente	Instalação de luzes de emergência	26,00
7/12/2018	CEIM Pingo de Gente	Instalação de luzes de emergência	14,00
10/12/2018	CEIM Pingo de Gente	Instalação de luzes de emergência	16,00
11/12/2018	CEIM Pingo de Gente	Instalação de luzes de emergência	14,00
11/12/2018	SEMED	Troca de lâmpadas e reatores	3,00
11/12/2018	CEIM Pingo de Gente	Instalação de luzes de emergência	18,00
11/12/2018	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	16,00
12/12/2018	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	34,00
13/12/2018	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	34,00
13/12/2018	Centro de Autismo	Luzes de emergência, cicuito para buffet, ventiladores de teto	24,00
14/12/2018	Centro de Autismo	Instalação de luzes de emergência	32,00
18/12/2018	EBM Maria Ferreira Ziemann	Instalação de luzes de emergência	2,00
20/12/2018	EBM Carlos Doetsch	Destelhamento	16,00
7/1/2019	CEIM Pingo de Gente	Identificar falta de energia	14,00
9/1/2019	Semed	Mudar eletrodutos e cabos de lugar	8,00
10/1/2019	Semed	Mudar eletrodutos e cabos de lugar	8,00
11/1/2019	CEIM Pingo de Gente	Curto circuito na fiação	12,00
14/1/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	24,00
15/1/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	32,00
16/1/2019	CEIM Pingo de Gente	Orçamento de materiais	6,00
16/1/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	32,00
17/1/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	34,00



18/1/2019	EBM Adélia Lutz	Instalar ventiladores	34,00
21/1/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	32,00
22/1/2019	EBM Carlos Doetsch	Resolver problemas diversos	12,00
22/1/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	16,00
23/1/2019	EBM Aracy Hansen	Passar cabos de rede	9,00
23/1/2019	EBM Aracy Hansen	Passar cabos de rede	4,00
23/1/2019	EBM Castelo Branco	Instalar ventiladores, fazer tomadas e trocar torneira elétrica	14,00
24/1/2019	EBM Adélia Lutz	Instalação de luzes de emergência	34,00
24/1/2019	EBM Aracy Hansen	Repassar cabo de rede com defeito	5,00
25/1/2019	EBM Maria Ferreira Ziemann	Instalação de luzes de emergência	32,00
25/1/2019	EBM Castelo Branco	Fazer ligação de ventiladores	4,00
28/1/2019	EBM Maria Ferreira Ziemann	Instalação de luzes de emergência	12,00
28/1/2019	CEIM Pingo de Gente	Curto circuito na fiação do microondas	4,00
28/1/2019	EBM Henrique Schwarz	Instalação de luzes de emergência	30,00
29/1/2019	EBM Henrique Schwarz	Instalação de luzes de emergência	34,00
30/1/2019	EBM Henrique Schwarz	Conserto telefone, tomadas e troca de lâmpadas	34,00
31/1/2019	EBM Henrique Schwarz	Conserto telefone, tomadas e troca de lâmpadas	34,00
1/2/2019	EBM Castelo Branco	Troca de cabos, lâmpadas e tomadas	26,00
TOTAL			839,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Pequenos Reparos

Dezembro

2018

HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Executado
3/12/2018	EBM ARACY HANSEN / EBM NEWTON MENDES	Reparos vazamentos / reforma de banheiro	9,00
			9,00
4/12/2018	EBM NEWTON MENDES	Reforma de banheiros	9,00
			9,00
5/12/2018	EBM NEWTON MENDES	Reforma de banheiros	9,00
			9,00
6/12/2018	EBM ANNELIZE MALLON / EMEJA / EBM NEWTON MENDES	Reparos vazamentos / reforma de banheiro	9,00
			9,00
7/12/2018	EBM NEWTON MENDES	Reforma de banheiros	8,00
			8,00
10/12/2018	EBM NEWTON MENDES	Reforma de banheiros	9,00
			9,00
12/12/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA / EBM NEWTON MENDES	Conserto de janelas / reforma de banheiro	5,00
			5,00
13/12/2018	EBM NEWTON MENDES	Reforma de banheiros	9,00
			8,00
14/12/2018	EBM NEWTON MENDES	Reforma de banheiros	8,00
			8,00
17/12/2018	CEIM TRENZINHO MALUCO / CEIM NOSSO MUNDO / CEIM ADOLF PRINZ / EBM NEWTON MENDES	Problemas diversos	8,50
			8,50
18/12/2018	CEIM NOSSO MUNDO / CENTRO DE AUTISMO / EBM NEWTON MENDES	Reparos vazamentos / reforma de banheiro	9,00
			8,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Novembro de 2018

HORAS

DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Total HORAS
1/11/2018	Emeja	instalação de luzes de emergência	18,00
1/11/2018	CEIM Pica Pau	instalação de luzes de emergência	28,00
5/11/2018	CEIM Pica Pau	instalar torneira elétrica nova e trocar resistência de outras + luzes de emergência	16,00
6/11/2018	CEIM Pica Pau	instalação de luzes de emergência	21,00
6/11/2018	EBM Annelize B. Mallon	troca de lâmpadas	6,00
7/11/2018	Emeja	instalação de luzes de emergência	18,00
8/11/2018	Emeja	instalação de luzes de emergência	24,00
9/11/2018	EBM Adélia Lutz	instalação de luzes de emergência	20,00
9/11/2018	CEIM Amor Perfeito	troca de lâmpadas	14,00
12/11/2018	EBM Adélia Lutz	instalação de luzes de emergência	32,00
12/11/2018	EBM Annelize B. Mallon	troca de lâmpadas	13,00
13/11/2018	EBM Adélia Lutz	instalação de luzes de emergência	19,00
13/11/2018	CEIM Trenzinho Maluco	separar circuito do chuveiro , instalar torneira elétrica	14,00
13/11/2018	CEIM Pingo de Gente	orçamento de materiais	6,00
14/11/2018	CEIM Estrela Guia	luzes de emergência,circuito para torneira elétrica, mudar roteador da sala da direção	10,00
14/11/2018	CEIM Trenzinho Maluco	fazer tubulação das coifas,instalar ventiladores,cozinha e sala de café	9,00
14/11/2018	EBM Adélia Lutz	instalação de luzes de emergência	21,00
19/11/2018	CEIM Algodão Doce	orçamento de materiais	6,00
19/11/2018	EBM Henrique Schwarz	orçamento de materiais	6,00
19/11/2018	EBM Annelize B. Mallon	troca de lâmpadas	8,00
19/11/2018	EBM Adélia Lutz	instalação de luz de emergência	18,00



20/11/2018	EBM Adélia Lutz	instalação de luz de emergência	14,00
21/11/2018	EBM Aracy Hansen	instalar ventiladores	11,00
22/11/2018	EBM Adélia Lutz	instalação de luzes de emergência	18,00
23/11/2018	EBM Adélia Lutz	instalação de luzes de emergência	9,00
23/11/2018	CEIM Algodão Doce	instalação de luzes de emergência	24,00
23/11/2018	CEIM Pingo de Gente	instalação de luzes de emergência	15,00
26/11/2018	CEIM Algodão Doce	instalação de luzes de emergência	21,00
26/11/2018	CEIM Pingo de Gente	instalação de luzes de emergência	20,00
27/11/2018	CEIM Algodão Doce	instalação de luzes de emergência	14,00
27/11/2018	CEIM Pingo de Gente	instalação de luzes de emergência	24,00
28/11/2018	CEIM Pingo de Gente	instalação de luzes de emergência	24,00
29/11/2018	CEIM Pingo de Gente	instalação de luzes de emergência	24,00
30/11/2018	CEIM Pingo de Gente	instalação de luzes de emergência	24,00
			568,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Pequenos Reparos
 novembro 2018



HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Horas
1/11/2018	CEIM PETER PAN	Reparos vazamentos	1,50
			1,50
5/11/2018	EBM DENISE HARMS / EMEJA	Conserto de vazamentos, torneiras e telhados	9,00
			9,00
6/11/2018	EBM CASTELO BRANCO / CEIM TICO E TECO	Reparos no telhado e conserto de vazamentos	9,00
			9,00
7/11/2018	CEIM TICO E TECO	Conserto vazamentos	9,00
			9,00
8/11/2018	CEIM TICO E TECO	Conserto vazamentos	7,00
			7,00
9/11/2018	EBM ALFREDO DIENER	Término da cerca nova	7,50
			7,50
12/11/2018	CEIM PICA PAU	Conserto de vazamento e revisão no telhado	9,00
			9,00
13/11/2018	CEIM PICA PAU	Conserto de vazamento e revisão no telhado	9,00
			9,00
14/11/2018	CEIM PICA PAU / PEM ABELHINHA FELIZ	Colocação de lajotas ao redor da unidade	8,00
			8,00
19/11/2018	PEM ABELHINHA FELIZ	Colocação de lajotas ao redor da unidade	8,50
			8,50
20/11/2018	PEM ABELHINHA FELIZ / CEIM PICA PAU	Colocação de lajotas ao redor da unidade	8,50
			8,50
21/11/2018	PEM ABELHINHA FELIZ	Colocação de lajotas ao redor da	8,50



4/11/2018	PEM ABELHINHA FELIZ	unidade	8,50
22/11/2018	PEM ABELHINHA FELIZ	Colocação de lajotas ao redor da unidade	8,50
27/11/2018	PEM ABELHINHA FELIZ	Orçamento para vazamento	7,00
28/11/2018	EBM ALFREDO DIENER / EBM NEWTON MENDES	Término da cerca nova / reforma do banheiro	9,00
29/11/2018	EBM NEWTON MENDES	Reforma do banheiro	9,00
30/11/2018	EBM NEWTON MENDES	Reforma do banheiro	7,50
	TOTAL		271,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Manutenção elétrica
Outubro de 2018

HORAS

DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Total HORAS
1/10/2018	EBM Antonio Tremel	Instalação Iluminação emergência placa saída sala + corredor superior	50,00
1/10/2018	EBM Emilio Enguel	troca de cabos ramal de entrada	4,00
2/10/2018	EBM Emilio Enguel	troca de cabos ramal de entrada	10,00
2/10/2018	EBM Baselisse CR Virmond	Instalação placas de saída de emergência	14,00
3/10/2018	EBM Baselisse CR Virmond	Instalação Iluminação emergência	8,00
4/10/2018	EBM Baselisse CR Virmond	mudar posicionamento bloco de saída do ginásio	14,00
4/10/2019	Pingo de Gente	verificar curto circuito luz do refeitório, trocar plafon	8,00
4/10/2018	Abelhinha Feliz	colocação placas de saída verde	6,00
4/10/2018	Trenzinho Maluco	colocação placas de saída verde	4,00
4/10/2018	Tico e Teco	colocação placas de saída verde	4,00
15/10/2018	Fada Madrinha	Retirar painel de distribuição antigo e chumbar quadro novo	21,00
16/10/2018	EBM Carlos Doetsch	Troca de campainhas queimadas, instalar chuveiro, placas de saída e luminárias de emergência	16,00
18/10/2018	CEIM Ver. Silvio Ivens	Verificar curto circuito em tomada	4,00
19/10/2018	Fada Madrinha	Montar painel de distribuição e separar circuito da torneira	24,00
24/10/2018	CEIM Fada Madrinha	Instalar torneira elétrica, trocar tomada com defeito e trocas de lâmpadas	18,00
22/10/2019	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	24,00
23/10/2018	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	18,00
24/10/2018	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	18,00
24/10/2018	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	12,00
25/10/2018	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	32,00
24/10/2018	Estrela Guia	Instalação Iluminação emergência	15,00
26/10/2018	Emilio Enguel	testar telefones	8,00
26/10/2018	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	25,00



29/10/2018	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	24,00
29/10/2018	Tempo Mágico	Identificar falta de fase	7,00
30/10/2018	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	18,00
30/10/2018	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	12,00
31/10/2018	CEIM Pica Pau	Instalação Iluminação emergência	21,00
			440,00

HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Executado
1/10/2018	CEIM PICA PAU	Reparos no telhado da unidade.	9,00
			9,00
2/10/2018	PEM ABELHINHA FELIZ	Conserto de vazamentos em um banheiro da escola.	5,00
			5,00
3/10/2018	CEIM PICA PAU	Reparos no telhado da unidade.	3,50
			3,50
4/10/2018	EBM ALFREDO DIENER	Instalação de cerca e palanques novos na unidade.	9,00
			9,00
5/10/2018	EBM ALFREDO DIENER	Instalação de cerca e palanques novos na unidade.	9,00
			8,50
8/10/2018	EBM ALFREDO DIENER / CEIM ADOLF PRINZ	Instalação de cerca e palanques novos e término de construção de calçada.	9,00
			9,00
9/10/2018	CEIM ADOLF PRINZ	Término de construção de calçadas.	9,00
			9,00
10/10/2018	CEIM RAIO DE SOL / EBM OSNY VASCONCELLOS	Conserto de vazamento e de bancada de granito (que estava caindo).	8,50
			8,50
16/10/2018	EBM ALFREDO DIENER	Instalação de cerca e palanques novos na unidade.	9,00
			9,00
17/10/2018	EBM ALFREDO DIENER	Instalação de cerca e palanques novos na unidade.	9,00
			9,00
18/10/2018	PEM Ernesto Venera / EBM Denise Harms / EBM Castelo Branco	Conserto de vazamentos.	6,50
			6,00
19/10/2018	EBM ALFREDO DIENER	Instalação de cerca e palanques novos na unidade.	7,50
			7,50



22/10/2018	EBM ALFREDO DIENER	Instalação de cerca e palanques novos na unidade.	8,00
			8,00
23/10/2018	EBM MARIA WALTRUDES	Elaboração de base para parquinho.	9,00
			9,00
31/10/2018	CEIM PETER PAN	Conserto de vazamento de água.	1,00
			1,00
	TOTAL		223,00

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – PEQUENOS REPAROS – SETEMBRO

HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Executado
3/9/2018	SEMED / EBM Adélia Lutz	Serviços Hidráulicos na SEMED; Reparos no telhado da Adélia.	9,00 9,00
4/9/2018	EBM Adélia Lutz	Reparos no telhado da Adélia e conserto de vazamento em um banheiro da escola.	8,00
5/9/2018	EBM Adélia Lutz / PEM Alexandre Garcia	Hidráulica na Adélia; Manutenção do telhado da Alexandre Garcia.	9,00 9,00
6/9/2018	PEM Alexandre Garcia	Manutenção do telhado da Alexandre Garcia.	9,00 9,00
10/9/2018	CEIM Trenzinho Maluco / EBM Lúcia Tschoeke	Reparos no telhado e manutenções hidráulicas na Trenzinho; Problemas de tubos de drenagem na Lúcia Tschoeke.	9,00 9,00
11/9/2018	CEIM Pastor Adolf Prinz	Construção de viga e instalação de palanques e cerca.	9,00 9,00
12/9/2018	CEIM Pastor Adolf Prinz	Construção de viga e instalação de palanques e cerca.	9,00 9,00
13/9/2018	CEIM Pastor Adolf Prinz	Construção de viga e instalação de palanques e cerca.	9,00 9,00
14/9/2018	CEIM Pastor Adolf Prinz / PEM Alexandre Garcia	Construção de viga e instalação de palanques e cerca na Adolf; Telhado da Alexandre.	9,00 9,00
17/9/2018	CEIM Pastor Adolf Prinz / SEMED	Construção de viga e instalação de palanques e cerca na Adolf; Hidráulica na SEMED.	9,00 9,00
18/9/2018	CEIM Pastor Adolf Prinz	Construção de viga e instalação de palanques e cerca.	9,00 9,00



19/9/2018	SEMED	Problemas hidráulicos na SEMED.	9,00
			9,00
20/9/2018	CEIM Tico e Teco / EBM Henrique Schwarz / EMEJA / EBM Maria Waltrudes	Problemas de telhados (goteiras).	9,00
			9,00
21/9/2018	EBM Maria Waltrudes	Conserto da cerca e concretagem da base do parquinho.	9,00
			9,00
24/9/2018	EBM Maria Waltrudes	Conserto da cerca e concretagem da base do parquinho.	9,00
			9,00
25/9/2018	EBM Maria Waltrudes / EBM Alfredo Diener	Conserto da cerca e concretagem da base do parquinho da Waltrudes; Cerca da Alfredo.	9,00
			9,00
26/9/2018	EBM Alfredo Diener	Reforma da cerca da Alfredo.	9,50
27/9/2018	CEIM Pica Pau	Conserto do telhado.	9,00
			9,00
28/9/2018	EBM Sophia Schwedler / CEIM Pica Pau	Desentupir vaso na Sophia; Conserto do telhado da Pica Pau.	9,00
			9,00
		TOTAL	323,50

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – MANUTENÇÃO ELÉTRICA – SETEMBRO
HORAS

DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Total HORAS
3/9/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	
4/9/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	
5/9/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	
6/9/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	
10/9/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	
11/9/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	
12/9/2019	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	
13/9/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	
14/9/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	329,00
17/9/2018	EBM Carlos Doetsch	Balanceamento de fases e reparos na iluminação de emergência	
18/9/2018	EBM Carlos Doetsch	Balanceamento de fases e reparos na iluminação de emergência	58,00
18/9/2018	EBM Newton Mendes	Concertar linha telefônica	6,00
18/9/2018	EBM Sophia Schwedler	Troca de lâmpadas e reatores	
28/9/2019	EBM Sophia Schwedler	Troca de tomadas para eleição	12,00
19/9/2018	EBM Osny Vasconcellos	Verificar rede trifásica e painel de distribuição	4,00
19/9/2018	CEIM Amor Perfeito	Verificar rede trifásica e painel de distribuição	4,00
20/9/2018	EBM Denise Cristine Harms	Troca de tomadas para eleição	4,00
26/9/2018	CEIM Fada Madrinha	Instalação exaustor cozinha, troca de lâmpadas	6,00
19/9/2018	EBM Antônio Tremli	Instalação Iluminação emergência	
20/9/2018	EBM Antônio Tremli	Instalação Iluminação emergência	
21/9/2018	EBM Antônio Tremli	Instalação Iluminação emergência	
24/9/2018	EBM Antônio Tremli	Instalação Iluminação emergência	
25/9/2018	EBM Antônio Tremli	Instalação Iluminação emergência	
26/9/2018	EBM Antônio Tremli	Instalação Iluminação emergência	
27/9/2018	EBM Antônio Tremli	Instalação Iluminação emergência	
28/9/2019	EBM Antônio Tremli	Instalação Iluminação emergência e troca de painel de distribuição	280,00
TOTAL			703,00

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – PEQUENOS REPAROS – AGOSTO

HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Executado
14/8/2018	EBM Sophia Schwedler / EBM Hercílio Malinowsky / PEM Alexandre Garcia	Reparos nos telhados da Sophia e da Hercílio; Orç. p/ troca do estrado da caixa d'água da Alexandre Garcia.	7,00
			7,00
15/8/2018	EBM Newton Mendes / EBM Antônio Tremi / PEM Alexandre Garcia	Orçamento p/ troca de telhas translúcidas na Newton; Reboco nas janelas da Antônio; Troca do estrado caixa d'água da Alexandre Garcia.	9,00
			9,00
16/8/2018	PEM Alexandre Garcia / EBM Newton Mendes	Troca do estrado caixa d'água da Alexandre Garcia; Troca de telhas translúcidas na Newton.	9,00
			9,00
17/8/2018	EBM Newton Mendes / CEIM Trenzinho Maluco / EBM Castelo Branco	Reparos diversos na Newton; Torneiras estragadas na Trenzinho; Problemas hidráulicos na Pré Escola da Castelo Branco.	8,00
			8,00
20/8/2018	EBM Sophia Schwedler	Reparos no telhado da escola (uso de andaimes).	9,00
			9,00
21/8/2018	EBM Sophia Schwedler / EBM Castelo Branco / CEIM Tico e Teco	Terminou telhado da Sophia; Terminou hidráulica Castelo; Fixou placa na Tico e Teco.	9,00
			9,00
22/8/2018	CEIM Tico e Teco / EBM Rodolfo Berti	Hidráulica Tico e Teco e da Rodolfo Berti	9,00
			9,00
23/8/2018	EBM Rodolfo Berti	Hidráulica da Rodolfo Berti	9,00
			9,00
27/8/2018	EBM Rodolfo Berti / EBM Carlos Doetsch	Hidráulica da Rodolfo Berti; Hidráulica, calçadas e limpeza de calhas na Carlos Doetsch.	9,00
			7,00



28/8/2018	EBM Carlos Doetsch / EBM Maria Waltrudes	Serviços diversos na Carlos Doetsch; Hidráulica da Maria Waltrudes.	9,00
			9,00
29/8/2018	PEM Ernesto Venera	Hidráulica da Ernesto Venera	4,00
			4,00
30/8/2018	EBM Carlos Doetsch / EBM Maria Waltrudes	Terminar calçada na Carlos Doetsch; Hidráulica da Maria Waltrudes.	9,00
			9,00
31/8/2018	EBM Maria Waltrudes	Hidráulica da Maria Waltrudes	8,00
			8,00
3/8/2018	Centro de Autismo	Instalação de Porta e acabamentos	8,00
6/8/2018	Centro de Autismo	Instalação de Porta e acabamentos	8,00
20/8/2018	Centro de Autismo	Serviços elétricos	9,00
6/8/2018	Centro de Autismo	Pintor	5,00
16/8/2018	Centro de Autismo	Pintor	9,00
17/8/2018	Centro de Autismo	Pintor	8,00
20/8/2018	Centro de Autismo	Pintor	9,00
30/8/2018	Centro de Autismo	Pintor	9,00
31/8/2018	Centro de Autismo	Pintor	9,00
		TOTAL	273,00

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – MANUTENÇÃO ELÉTRICA/AGOSTO
HORAS

DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	HORAS	Nº Funcionários	Total HORAS
1/8/2018	CEIM Trenzinho Maluco	Instalação Iluminação emergência	8,50	4	34,00
2/8/2018	CEIM Trenzinho Maluco	Instalação Iluminação emergência , iluminação cozinha	8,50	5	42,50
3/8/2018	CEIM Trenzinho Maluco	Instalação Iluminação emergência trocar painel de distribuição	8,50	4	34,00
4/8/2018	CEIM Trenzinho Maluco	religar painel de distribuição	4,50	4	18,00
6/8/2018	CEIM Trenzinho Maluco	Instalação Iluminação emergência , luz no abrigo, tomadas diversas	8,50	4	34,00
7/8/2018	CEIM Trenzinho Maluco	Instalação Iluminação emergência	8,00	4	32,00
8/8/2018	CEIM Trenzinho Maluco	instalação de tomadas cozinha e lavandeira	8,00	2	16,00
11/8/2018	CEIM Trenzinho Maluco	ligar coifa mudar ventilador da cozinha	4,00	4	16,00
1/8/2018	EBM Lúcia Tschoeke	levar andaime montar e fazer a troca de lâmpadas da quadra	7,00	3	21,00
6/8/2018	EBM Lúcia Tschoeke	Instalação Iluminação emergência	8,50	2	17,00
7/8/2018	EBM Lúcia Tschoeke	Instalação Iluminação emergência	8,00	3	24,00
8/8/2018	EBM Lúcia Tschoeke	Instalação Iluminação emergência	8,50	3	25,50
9/8/2018	EBM Lúcia Tschoeke	Instalação Iluminação emergência	8,50	4	34,00
13/8/2018	EBM Lúcia Tschoeke	Instalação Iluminação emergência	8,50	4	34,00
15/8/2018	EBM Lúcia Tschoeke	Instalação Iluminação emergência	8,00	2	16,00
3/8/2018	SEMED	passar cabo de rede auditório	3,00	2	6,00
6/8/2018	SEMED	passar circuito de ar condicionado e testar	4,50	2	9,00
13/8/2018	PEM Abelhinha Feliz	Instalação Iluminação emergência	8,00	2	16,00
14/8/2018	PEM Abelhinha Feliz	Instalação Iluminação emergência	8,00	4	32,00
15/8/2018	PEM Abelhinha Feliz	Instalação Iluminação emergência	8,00	4	32,00
16/8/2018	EBM Garibaldi Fuginaga	Instalação Iluminação emergência	8,50	4	34,00
17/8/2018	EBM Garibaldi Fuginaga	Instalação Iluminação emergência + instalação de duas salas	8,50	4	34,00
20/8/2018	EBM Baselisse Virmond	Instalação Iluminação emergência	8,50	4	34,00
21/8/2018	EBM Baselisse Virmond	Instalação Iluminação emergência	8,50	4	34,00
22/8/2018	EBM Baselisse Virmond	Instalação Iluminação emergência	8,50	4	34,00
23/8/2018	EBM Baselisse Virmond	Instalação Iluminação emergência	4,00	4	16,00
24/8/2018	EBM Baselisse Virmond	Instalação Iluminação emergência	8,50	3	25,50
24/8/2018	EBM Rodolfo Berti	levar andaime	4,50	2	9,00
27/8/2018	EBM Rodolfo Berti	montar andaime e trocar Lâmpadas da quadra +iluminação de emergência	8,50	4	34,00
28/8/2018	EBM Rodolfo Berti	montar andaime e trocar Lâmpadas da quadra +iluminação de emergência	8,50	5	42,50



29/8/2018	EBM Rodolfo Berti	montar andaime e trocar Lâmpadas da quadra + arquivncadas	8,50	4	34,00
30/8/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	8,50	4	34,00
31/8/2018	EBM Rodolfo Berti	Instalação Iluminação emergência	8,50	5	42,50
TOTAL HORAS					900,00

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – PEQUENOS REPAROS – JULHO

HORAS			
DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	Executado
23/7/2018	Centro de Autismo	Construção de nova sala para atendimento especial, reforma de outro espaço e construção de novo abrigo para gás	9,00
			9,00
24/7/2018	Centro de Autismo	Construção de nova sala para atendimento especial, reforma de outro espaço e construção de novo abrigo para gás	9,00
			9,00
25/7/2018	Centro de Autismo	Construção de nova sala para atendimento especial, reforma de outro espaço e construção de novo abrigo para gás	9,00
			9,00
26/7/2018	Centro de Autismo	Construção de nova sala para atendimento especial, reforma de outro espaço e construção de novo abrigo para gás	9,00
			9,00
27/7/2018	Centro de Autismo	Construção de nova sala para atendimento especial, reforma de outro espaço e construção de novo abrigo para gás	9,00
			9,00
30/7/2018	Centro de Autismo	Construção de nova sala para atendimento especial, reforma de outro espaço e construção de novo abrigo para gás	9,00
			9,00
31/7/2018	Centro de Autismo	Construção de nova sala para atendimento especial, reforma de outro espaço e construção de novo abrigo para gás	3,00
			3,00
23/7/2018	EBM CARLOS DOETSCH	Troca de piso de sala de aula, reforma na lavanderia e na sala dos professores	1,00
			1,00
24/7/2018	EBM CARLOS DOETSCH	Troca de piso de sala de aula, reforma na lavanderia e na sala dos professores	9,00
			9,00



25/7/2018	EBM CARLOS DOETSCH	Troca de piso de sala de aula, reforma na lavanderia e na sala dos professores	9,00
			9,00
26/7/2018	EBM CARLOS DOETSCH	Troca de piso de sala de aula, reforma na lavanderia e na sala dos professores	9,00
			9,00
27/7/2018	EBM CARLOS DOETSCH	Troca de piso de sala de aula, reforma na lavanderia e na sala dos professores	8,50
			8,50
		TOTAL	178,00

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – PEQUENOS REPAROS – JÚNHO

HORAS

DATA	UNIDADE DE ENSINO	SERVIÇO	TOTAL
22/6/2018	Prédio da SEMED	Reparos em vasos sanitários, válvulas de descarga, instalação de cerâmicas e de torneira	9,00
			9,00
25/6/2018	EBM Castelo Branco	Reparo na caixa d'água, reinstalação de vasos sanitários e outros reparos	9,00
			9,00
TOTAL			36,00

HORAS TRABALHADAS PEQ. REPAROS & MANUTENÇÃO SEMED - MAIO 2018			
DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
02/05/2018	EBM ANTÔNIO TREML	Instalação do Parquinho	9,00
			9,00
			9,00
03/05/2018	EBM ANTÔNIO TREML	Terminar instalação do Parquinho	2,00
			2,00
			2,00
03/05/2018	CEIM RAI DE SOL	Serviços Diversos	7,00
			7,00
			7,00
04/05/2018	SEMED	Reparos Vasos e Pias	2,00
			2,00
07/05/2018	SEMED	Reparos Vasos e Pias	2,00
			2,00
14/05/2018	SEMED	Instalação de Projetores	3,50
			3,50
17/05/2018	EBM Rodolfo Berti, PEM Alexandre Garcia e CEIM Vera Lúcia	Conserto de torneiras, vasos sanitários e janelas	9,00
			9,00
18/05/2018	EBM Alexandre Pfeifer e CEIM's Tempo Mágico e Tico e Teco	Conserto de torneiras, vasos sanitários e pias	7,50
			7,50
21/05/2018	EBM's Rodolfo Berti e Alexandre Pfeifer	Conserto de torneiras, vasos sanitários e bebedouro	4,50
			4,50
22/05/2018	PEM Pastor Adolf Prinz	Conserto de torneiras, vasos sanitários e janelas	7,50
			7,50
TOTAL			126,00

HORAS TRABALHADAS PEQ. REPAROS & MANUTENÇÃO SEMED - ABRIL 2018			
DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
2/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
2/4/2018	CEIM PINGO DE GENTE	Problemas hidráulicos	9,00
			9,00
3/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
3/4/2018	CEIM PINGO DE GENTE	Problemas hidráulicos	9,00
			9,00
4/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
4/4/2018	EBM MARIA WALTRUDES	Conserto de torneiras, vasos sanitários e janelas	9,00
			9,00
5/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
5/4/2018	EBM MARIA WALTRUDES	Conserto de torneiras, vasos sanitários e janelas	9,00
			9,00
6/4/2018	EBM ANNELIZE MALLON	Abertura de valeta para manutenção do SAMAE	9,00
			9,00
9/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
9/4/2018	EBM ANNELIZE MALLON	Abertura de valeta para manutenção do SAMAE	9,00
			9,00
10/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
10/4/2018	EBM RODOLFO BERTI	Conserto do forro de salas de aula	9,00
			9,00
11/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
11/4/2018	EBM RODOLFO BERTI	Conserto do forro de salas de aula	9,00

4/2018	EBM RODOLFO BERTI	Conselho de Tutela de Salas de Aula	9,00
12/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
12/4/2018	CEIM CASTELO ENCANTADO	Problemas de esgoto, caixa de gordura e banheiros	9,00
			9,00
13/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
13/4/2018	CEIM CASTELO ENCANTADO	Problemas de esgoto, caixa de gordura e banheiros	9,00
			9,00
16/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
16/4/2018	EBM ALFREDO DIENER	Problemas em fossas	9,00
			9,00
17/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
17/4/2018	EBM ALFREDO DIENER	Problemas em fossas	9,00
			9,00
18/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
18/4/2018	EBM ALFREDO DIENER	Problemas em fossas	9,00
			9,00
19/4/2018	EBM ANTONIO TREML	Conserto de torneiras, vasos sanitários e instalação de bebedouros	9,00
			9,00
20/4/2018	EBM ANTONIO TREML	Conserto de torneiras, vasos sanitários e instalação de bebedouros	9,00
			8,00
23/4/2018	EBM ANTONIO TREML	Instalação de Parquinho	9,00
			9,00
			9,00
24/4/2018	EBM ANTONIO TREML	Instalação de Parquinho	9,00
			9,00
			9,00
TOTAL			539,00

HORAS TRABALHADAS PEQ. REPAROS & MANUTENÇÃO SEMED - ABRIL 2018			
DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
2/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
2/4/2018	CEIM PINGO DE GENTE	Problemas hidráulicos	9,00
			9,00
3/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
3/4/2018	CEIM PINGO DE GENTE	Problemas hidráulicos	9,00
			9,00
4/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
4/4/2018	EBM MARIA WALTRUDES	Conserto de torneiras, vasos sanitários e janelas	9,00
			9,00
5/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
5/4/2018	EBM MARIA WALTRUDES	Conserto de torneiras, vasos sanitários e janelas	9,00
			9,00
6/4/2018	EBM ANNELIZE MALLON	Abertura de valeta para manutenção do SAMAE	9,00
			9,00
9/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
9/4/2018	EBM ANNELIZE MALLON	Abertura de valeta para manutenção do SAMAE	9,00
			9,00
10/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
10/4/2018	EBM RODOLFO BERTI	Conserto de forro de salas de aula	9,00
			9,00
11/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
11/4/2018	EBM RODOLFO BERTI	Conserto de forro de salas de aula	9,00

11/4/2018	EBM RODOLFO BERTI	Conserto de todos as saídas de água	9,00
12/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
12/4/2018	CEIM CASTELO ENCANTADO	Problemas de esgoto, caixa de gordura e banheiros	9,00
			9,00
13/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
13/4/2018	CEIM CASTELO ENCANTADO	Problemas de esgoto, caixa de gordura e banheiros	9,00
			9,00
16/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
16/4/2018	EBM ALFREDO DIENER	Problemas em fossas	9,00
			9,00
17/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
17/4/2018	EBM ALFREDO DIENER	Problemas em fossas	9,00
			9,00
18/4/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
18/4/2018	EBM ALFREDO DIENER	Problemas em fossas	9,00
			9,00
19/4/2018	EBM ANTONIO TREML	Conserto de torneiras, vasos sanitários e instalação de bebedouros	9,00
			9,00
20/4/2018	EBM ANTONIO TREML	Conserto de torneiras, vasos sanitários e instalação de bebedouros	9,00
			8,00
23/4/2018	EBM ANTONIO TREML	Instalação de Parquinho	9,00
			9,00
			9,00
24/4/2018	EBM ANTONIO TREML	Instalação de Parquinho	9,00
			9,00
			9,00
TOTAL			539,00

HORAS MÃO DE OBRA ELÉTRICA SEMED - ABRIL 2018			
DATA	NOME/LOCAL/DESCRIÇÃO		
9/4/2018	CEIM RAI0 DE SOL	TROCA DE LAMPADAS E TOMADAS	09 Horas
10/4/2018	CEIM RAI0 DE SOL	TROCA DE LAMPADAS E TOMADAS, PLAFONS E PLACA DE SAÍDA	09 Horas
11/4/2018	EBM MARIA WALTRUDES KRUGER	VERIFICAR CABO DE REDE	07 Horas
2/5/2018	EBM ALFREDO DINER	VERIFICAR CURTO-CIRCUITO NAS SALAS DE AULA SEM LUZ	10 Horas
7/5/2018	EBM HERCÍLIO MALINOWSKY	DESLIGAR FIAÇÃO MOTOR EM CURTO	09 Horas
TOTAL DE HORAS:			044 Horas



HORAS TRABALHADAS PEQ. REPAROS & MANUTENÇÃO SEMED - MARÇO 2018			
DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL
1/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
2/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	8,50
			8,50
5/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
6/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
7/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
8/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
9/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	8,00
			8,00
12/3/2018	CEIM PINGO DE GENTE	Drenagem p/ águas pluviais	9,00
			9,00
12/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
13/3/2018	CEIM PINGO DE GENTE	Drenagem p/ águas pluviais	9,00
			9,00
14/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	8,00
			8,00
15/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
16/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	8,00
			8,00
19/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
20/3/2018	CEIM PINGO DE GENTE	Conserto cerâmicas da cozinha	9,00
			9,00

20/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
21/3/2018	PEM SOSSEGO DA MAMÃE	Adequações para acessibilidade	9,00
			9,00
22/3/2018	PEM SOSSEGO DA MAMÃE	Adequações para acessibilidade	9,00
			9,00
22/3/2018	EBM NEWTON MENDES	Drenagem p/ águas pluviais	9,00
			9,00
22/3/2018	CEIM RAI DE SOL	Conserto e manutenção da parte antiga do telhado	9,00
			9,00
			9,00
			9,00
			9,00
			9,00
23/3/2018	EBM NEWTON MENDES	Drenagem p/ águas pluviais	9,00
			9,00
23/3/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA LOBERMAYER	Conserto de torneiras, vasos sanitários e janelas	9,00
			9,00
23/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
23/3/2018	CEIM RAI DE SOL	Conserto e manutenção da parte antiga do telhado	8,00
			8,00
			8,00
			8,00
26/3/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA LOBERMAYER	Conserto de torneiras, vasos sanitários e janelas	9,00
			9,00
26/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
26/3/2018	CEIM RAI DE SOL	Conserto e manutenção da parte antiga do telhado	9,00
			9,00
			9,00
			9,00
27/3/2018	EBM ALFREDO DIENER	Colocação de cerâmicas	5,00
			5,00
27/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00

28/3/2018	EBM ALFREDO DIENER	Colocação de cerâmicas	9,00
			9,00
28/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	9,00
			9,00
28/3/2018	CEIM RAI0 DE SOL	Aplicação de Gimo Cupim e recolhimento dos entulhos das obras	6,00
			6,00
			6,00
			6,00
28/3/2018	PEM ERNESTO VENERA	Instalação de bebedouro, conserto de torneiras e vasos	9,00
			9,00
29/3/2018	EBM ALFREDO DIENER	Colocação de cerâmicas	8,00
			8,00
29/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Construção do muro	7,00
			7,00
29/3/2018	CEIM ADOLF PRINZ	Conserto de Janelas	8,00
			8,00
TOTAL			699,00

HORAS MÃO DE OBRA ELÉTRICA SEMED - MARÇO 2018

DATA	UNIDADE ESCOLAR	DESCRIÇÃO	TOTAL HORAS
1/3/2018	PRÉDIO EDUCAÇÃO	Troca de lâmpadas, de reatores, fiação, cabos de rede, etc	17 Horas
2/3/2018	PRÉDIO EDUCAÇÃO	Troca de lâmpadas, de reatores, fiação, cabos de rede, etc	17 Horas
5/3/2018	PRÉDIO EDUCAÇÃO	Troca de lâmpadas, de reatores, fiação, cabos de rede, etc	17 Horas
6/3/2018	PRÉDIO EDUCAÇÃO	Troca de lâmpadas e mudança de cabos, fios e caixa de disjuntores	17 Horas
1/3/2018	EBM ALEXANDRE PFEIFFER	Conserto de ventiladores e central de alarme	09 Horas
1/3/2018	EBM ARACY HANSEN	Conserto da central de alarmes e outras manutenções elétricas	09 Horas
2/3/2018	EBM ARACY HANSEN	Conserto de curto circuito em lâmpada do ginásio (pegou fogo)	09 Horas
2/3/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA LOBERMAYER	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	09 Horas
5/3/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA LOBERMAYER	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
6/3/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA LOBERMAYER	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
2/3/2018	EBM HERCILIO MALINOWSKY	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
5/3/2018	EBM HERCILIO MALINOWSKY	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
6/3/2018	EBM HERCILIO MALINOWSKY	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
7/3/2018	EBM HERCILIO MALINOWSKY	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
5/3/2018	CEIM ADOLF PRINZ	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
6/3/2018	CEIM ADOLF PRINZ	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
6/3/2018	PEM ALEXANDRE GARCIA	Conserto de ventiladores e troca de lâmpadas e plafons	17 Horas
7/3/2018	CEIM SILVIO IVENS GROSSL	Retirada de calhas, instalação de plafons e tomadas	17 Horas
7/3/2018	CEIM CASTELO ENCANTADO	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
8/3/2018	CEIM CASTELO ENCANTADO	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17 Horas
13/3/2018	PEM ERNESTO VENERA	Instalação de ventiladores, tomadas e plafons	17 Horas
14/3/2018	PRÉDIO EDUCAÇÃO	Troca de lâmpadas, de reatores, fiação, cabos de rede, etc	17 Horas
15/3/2018	PRÉDIO EDUCAÇÃO	Instalação cabos de rede e telefone	17 Horas
19/3/2018	CEIM FADA MADRINHA	Instalar disjuntor p/ torneira elétrica	09 Horas
20/3/2018	EBM DENISE HARMS	Troca de lâmpadas do ginásio, montagem de andaimes e telas	34 Horas
22/3/2018	EBM DENISE HARMS	Troca de lâmpadas externas do ginásio e reatores da escola	15 Horas
22/3/2018	CEIM VERA LÚCIA KITZBERGER	Instalação de tomadas e reatores	09 Horas
27/3/2018	CEIM RAI0 DE SOL	Instalação luminárias e interruptores	09 Horas
		TOTAL DE HORAS:	435 Horas

HORAS MÃO DE OBRA ELÉTRICA SEMED - FEVEREIRO 2018

DATA	UNIDADE ESCOLAR	DESCRIÇÃO	TOTAL HORAS
1/2/2018	CEIM FADA MADRINHA	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	17 Horas
2/2/2018	CEIM FADA MADRINHA	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	17 Horas
5/2/2018	CEIM FADA MADRINHA	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	17 Horas
6/2/2018	EBM ANTÔNIO TREML	CONCERTO CABOS PARA RAO	15 Horas
7/2/2018	CEIM CRIANÇA FELIZ	ATERRAMENTO NAS TOMADAS	17 Horas
8/2/2018	CEIM CRIANÇA FELIZ	ATERRAMENTO NAS TOMADAS E LUMINARIA EXTERNA	09 Horas
8/2/2018	EBM DENISE HARMS	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA E PLACAS DE SAÍDA	17 Horas
9/2/2018	EBM DENISE HARMS	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA E PLACAS DE SAÍDA	17 Horas
12/2/2018	EBM DENISE HARMS	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA E PLACAS DE SAÍDA	18 Horas
13/2/2018	EBM DENISE HARMS	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA E PLACAS DE SAÍDA	18 Horas
14/2/2018	EBM DENISE HARMS	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA E PLACAS DE SAÍDA	18 Horas
15/2/2018	EBM DENISE HARMS	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA E PLACAS DE SAÍDA	18 Horas
16/2/2018	EBM DENISE HARMS	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA E PLACAS DE SAÍDA	18 Horas
19/2/2018	EBM ARACY HANSEN	COLOCAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	18 Horas
20/2/2018	EBM ARACY HANSEN	COLOCAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	17 Horas
22/2/2018	EBM ALEXANDRE PFEIFFER	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E PLACAS DE SAIDA	18 Horas
6/2/2018	CEIM ESTRELA GUIA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	13 Horas
6/2/2018	EBM MARIA WALTRUDES	CONCERTO DE BOMBA DE AGUA E VENTILADOR	18 Horas
20/2/2018	CEIM VERA LÚCIA	TROCA DE TOMADAS E CONCERTOS	18 Horas
20/2/2018	CEIM ABELINHA FELIZ	TROCA DE CHAVE DE VENTILADOR E REPAROS	18 Horas
21/2/2018	CEIM VERA LÚCIA	INSTALAR PLAFONS E TOMADAS E PLACAS DE SAÍDA	09 Horas
21/2/2018	PEM LADIR DOS SANTOS	PASSAR FIAÇÃO NAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E INSTALAR	09 Horas
22/2/2018	PEM ERNESTO VENERA	PROCURAR CURTO CIRCUITO E CONSERTAR FOTO CELULA	18 Horas
23/2/2018	PEM ERNESTO VENERA	TROCA DE CHAVES VENTILADOR E INSTALAÇÃO TOMADAS E FIAÇÃO LUMINARIAS DE EMERGENCIA	09 Horas
26/2/2018	CEIM PETER PAN	EMERGENCIA	18 Horas
27/2/2018	CEIM PETER PAN	EMERGENCIA DISJUNTOR E	09 Horas
27/2/2018	PEM LADIR DOS SANTOS	TOMADAS . FIAÇÃO E LUM. EMERGENCIA	18 Horas
28/2/2018	EBM HERCILIO MALINOWSKY	TROCA DE LAMPADA FLUORESCENTE E PLACAS DE SAÍDA	13 Horas
15/2/2018	EBM CASTELO BRANCO	CONSERTAR LUMINARIAS FLUORESCENTES	05 Horas
15/2/2018	CEIM PINGO DE GENTE	TROCA DE LAMPADAS E MANUTENÇÕES VENTILADORES	09 Horas
20/2/2018	EBM ANTONIO TREML	REGULAR SINAL E TROCA DE TOMADAS	04 Horas
23/2/2018	EBM ANNELISE MALLON	INSTALAR VENTILADORES	14 Horas



27/2/2018	EBM ALEXANDRE PFEIFFER	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E PLACAS DE SAIDA	17 Horas
28/2/2018	EBM ALEXANDRE PFEIFFER	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E PLACAS DE SAIDA	17 Horas
9/2/2018	CEIM PINGO DE GENTE	TROCA DE TOMADAS NA LAVANDERIA E FIAÇÃO VENTILADOR	09 Horas
20/2/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	18 Horas
21/2/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	18 Horas
22/2/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	18 Horas
23/2/2018	CEIM NEIDE DE FÁTIMA	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	13 Horas
26/2/2018	PRÉDIO EDUCAÇÃO	TROCA DE ILUMINAÇÃO E CONSERTO LUMINARIAS	16 Horas
27/2/2018	PRÉDIO EDUCAÇÃO	TROCA DE ILUMINAÇÃO, CONSERTO LUMINARIAS E CABOS DE REDE	18 Horas
28/2/2018	PRÉDIO EDUCAÇÃO	TROCA DE ILUMINAÇÃO, CONSERTO LUMINARIAS E CABOS DE REDE	18 Horas
	TOTAL DE HORAS:		633 Horas

HORAS TRABALHADAS PEQ. REPAROS & MANUTENÇÃO SEMED - FEVEREIRO 2018

DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
1/2/2018	EBM RODOLFO BERTI	CONCERTO DE VISTAS E PORTAS	9,00 9,00
1/2/2018	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADA "RAUL" e CERÂMICAS BWC	9,00 9,00
2/2/2018	EBM RODOLFO BERTI	CONCERTO DE VISTAS E PORTAS	9,00 9,00
2/2/2018	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADA "RAUL" e CERÂMICAS BWC	10,00 10,00
5/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	9,00 9,00
5/2/2018	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADA "RAUL" e CERÂMICAS BWC	5,00 5,00
6/2/2018	EBM OSNY VASCONCELLOS	ACABAMENTO CALÇADA	5,00 5,00
7/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	9,00 9,00
19/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	9,00 9,00
19/2/2018	EBM MARIA WALTRUDES KRUGER	CONCERTO BOMBA CAIXA D'ÁGUA	9,00
20/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	9,00 9,00
21/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	9,00 9,00
22/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	9,00 9,00
23/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	7,00 7,00



26/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	9,00
			9,00
27/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	9,00
			9,00
27/2/2018	CEIM FADA MADRINHA	CONSTRUÇÃO DE MURO	9,00
			7,50
28/2/2018	DIVERSAS UNIDADES	ABERTURAS VENTILAÇÃO PERMANENTE	9,00
			9,00
28/2/2018	CEIM FADA MADRINHA	CONSTRUÇÃO DE MURO	9,00
			9,00
TOTAL			314,00

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO JANEIRO 2018			
DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
10/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
11/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
12/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	8,00
			8,00
15/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
16/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
16/1/2018	EBM RODOLFO BERTI	REFORÇO NO MURO DA FRENTE	9,00
			9,00
16/1/2018	CEIM RAI DE SOL	CONSERTAR TELHADO	9,00
			9,00
17/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
17/1/2018	EBM RODOLFO BERTI	REFORÇO NO MURO DA FRENTE	9,00
			9,00
17/1/2018	CEIM ESTRELA GUIA	CONSERTAR TELHADO	9,00
			9,00
18/1/2018	CEIM AMOR PERFEITO	ABAIXAR BALCÃO	9,00
			9,00
18/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
18/1/2018	EBM RODOLFO BERTI	REFORÇO NO MURO DA FRENTE	9,00
			9,00
19/1/2018	CEIM AMOR PERFEITO	ABAIXAR BALCÃO	9,00
			9,00
19/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	8,00
			9,00

19/1/2018	EBM RODOLFO BERTI	REFORÇO NO MURO DA FRENTE	8,00
			8,00
22/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
			9,00
22/1/2018	EBM RODOLFO BERTI	REFORÇO NO MURO DA FRENTE	9,00
			9,00
22/1/2018	EBM HERCÍLIO MALINOWSKY	ACABAMENTO NO MURO FRONTAL	9,00
			9,00
			9,00
23/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
			9,00
24/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
			9,00
24/1/2018	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADA "RAUL" e CERÂMICAS BWC	9,00
			9,00
			9,00
25/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
			9,00
25/1/2018	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADA "RAUL" e CERÂMICAS BWC	9,00
			9,00
26/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	8,00
			8,00
			8,00
26/1/2018	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADA "RAUL" e CERÂMICAS BWC	8,00
			8,00
29/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
			9,00
29/1/2018	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADA "RAUL" e CERÂMICAS BWC	9,00
			9,00
30/1/2018	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	DEPÓSITO NOVO	9,00
			9,00
			9,00

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – JANEIRO		
DATA	NOME/LOCAL/DESCRIÇÃO	
17/1/2018	PEM CRIANÇA FELIZ 1º MAIO	17 Horas
18/1/2018	PEM CRIANÇA FELIZ 1º MAIO	05 Horas
17/1/2018	PEM CANTINHO DO CÉU	17 Horas
18/1/2018	PEM CANTINHO DO CÉU	17 Horas
19/1/2018	ESCOLA MARIA WALTRUDES VILA UNIÃO	17 Horas
22/1/2018	ESCOLA MARIA WALTRUDES VILA UNIÃO	17 Horas
23/1/2018	ESCOLA MARIA WALTRUDES VILA UNIÃO	17 Horas
24/1/2018	ESCOLA MARIA WALTRUDES VILA UNIÃO	07 Horas
18/1/2018	CRECHE SONHO MEU MATO PRETO	17 Horas
19/1/2018	CRECHE SONHO MEU MATO PRETO	17 Horas
20/1/2018	CRECHE SONHO MEU MATO PRETO	09 Horas
24/1/2018	ESCOLA OSNY VASCONCELLOS PROGRESSO	17 Horas
25/1/2018	ESCOLA OSNY VASCONCELLOS PROGRESSO	17 Horas
26/1/2018	ESCOLA OSNY VASCONCELLOS PROGRESSO	17 Horas
29/1/2018	ESCOLA OSNY VASCONCELLOS PROGRESSO	17 Horas
30/1/2018	ESCOLA OSNY VASCONCELLOS PROGRESSO	17 Horas
31/1/2018	ESCOLA OSNY VASCONCELLOS PROGRESSO	09 Horas
25/1/2018	ESCOLA SOPHIA MATO PRETO	17 Horas
26/1/2018	ESCOLA SOPHIA MATO PRETO	17 Horas
29/1/2018	ESCOLA SOPHIA MATO PRETO	17 Horas
30/1/2018	ESCOLA SOPHIA MATO PRETO	15 Horas
31/1/2018	ESCOLA SOPHIA MATO PRETO	17 Horas
	TOTAL DE HORAS:	334 Horas

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. JULHO – PEQUENOS REPAROS			
DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
4/7/2017	EBM CASTELO BRANCO	TROCA BOIA CAIXA D'ÁGUA	2,00
12/7/2017	CEIM PASTOR ADOLFO PRINZ	ENCANAMENTO ESTOUROU	9,00
			9,00
13/7/2017	CEIM SONHO MEU	REFORÇO EM ESTRUTURA DO TELHADO	9,00
			9,00
			9,00
14/7/2017	EBM LADIR DOS SANTOS	RETIRADA DE TELA	7,50
			7,50
17/7/2017	EBM LADIR DOS SANTOS	RETIRADA DE TELA E COLOCAÇÃO DE PALANQUES	9,00
			9,00
			9,00
18/7/2017	EBM LADIR DOS SANTOS	COLOCAÇÃO DE PALANQUES E INSTALAÇÃO DE NOVA CERCA	9,00
			9,00
19/7/2017	EBM LADIR DOS SANTOS	INSTALAÇÃO DE NOVA CERCA	9,00
			9,00
20/7/2017	EBM LADIR DOS SANTOS	INSTALAÇÃO DE NOVA CERCA	9,00
			5,00
21/7/2017	EBM LADIR DOS SANTOS	INSTALAÇÃO DE NOVA CERCA	7,50
			7,50
TOTAL			163,00

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. JULHO – MANUTENÇÃO ELÉTRICA			
DATA	UNIDADE ESCOLAR	DESCRIÇÃO	HORAS
3/7/2017	EBM Hercílio Dr. Hercílio Malinow	Troca fiação da torneira elétrica, lâmpadas e reatores	15 Horas
3/7/2017	EBM Emilio Engel	Passar fiação para telefone	13 Horas
4/7/2017	EBM Baselisse Virmond	Troca de lâmpadas e reatores	17 Horas
5/7/2017	EBM Baselisse Virmond	Troca de lâmpadas e reatores e fiação ventiladores	17 Horas
5/7/2017	EBM Osny de Vasconcellos	Troca de lâmpadas e fotocélula	09 Horas
6/7/2017	EBM Baselisse Virmond	Instalação de fotocélula e lâmpadas externas	09 Horas
6/7/2017	CEIM Silvio Ivens Grossl	Instalação de Sistemas dos Bombeiros	17 Horas
7/7/2017	CEIM Silvio Ivens Grossl	Instalação de Sistemas dos Bombeiros	17 Horas
10/7/2017	CEIM Neide de Fátima Lobermay	Conserto de torneira elétrica e manutenção da rede	05 Horas
10/7/2017	EBM Dalmir Pedro Cubas	Troca de lâmpadas, reatores e instalação de tomadas	09 Horas
13/7/2017	EBM Dalmir Pedro Cubas	Troca de lâmpadas com andaime no ginásio	34 Horas
14/7/2017	EBM Dalmir Pedro Cubas	Troca de lâmpadas com andaime no ginásio	18 Horas
17/7/2017	EBM Maria Ferreira Ziemann	Instalação de lâmpadas e tomadas para computadores	09 Horas
18/7/2017	CEIM Pica Pau	Troca de lâmpadas, luminárias e manutenção elétrica	09 Horas
19/7/2017	CEIM Pica Pau	Troca de lâmpadas, luminárias e manutenção elétrica	17 Horas
20/7/2017	CEIM Pica Pau	Troca de lâmpadas, luminárias e manutenção elétrica	17 Horas
19/7/2017	CEIM Vera Lúcia Kitzberger	Lâmpadas, reatores e fiação para instalar torneira elétrica	09 Horas
20/7/2017	CEIM Vera Lúcia Kitzberger	Lâmpadas, reatores e instalação da torneira elétrica	09 Horas
		TOTAL DE HORAS:	250 Horas

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. JUNHO – PEQUENOS REPAROS

DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
1/6/2017	EBM CARLOS DOETSCH	INSTALAÇÃO BEBEDOURO	5,00
			5,00
1/6/2017	EBM RODOLFO BERTI	ENCANAMENTO ESGOTO + CORTAR BARRANCO	4,00
			4,00
2/6/2017	EBM RODOLFO BERTI	ENCANAMENTO ESGOTO ATRÁS GINÁSIO	2,00
			2,00
2/6/2017	CEIM PICA PAU	CONCERTO CX D'ÁGUA	2,00
			2,00
2/6/2017	EBM EMÍLIO ENGEL	REFAZER RAMPA QUE CEDEU PELA EROÇÃO	5,00
			5,00
5/6/2017	EBM EMÍLIO ENGEL	VASO, DESFORMA RAMPA E CHAPISCAR	2,00
			2,00
5/6/2017	PEM ALEXANDRE GARCIA	GOTEIRAS E TELHAS QUEBRADAS	1,00
			1,00
5/6/2017	PEM SOSSEGO DA MAMÃE	GOTEIRAS E ESGOTOS	4,00
			4,00
5/6/2017	EBM ALFREDO DIENER	PALANQUES + TELA	1,50
			1,50
6/6/2017	PEM CANTINHO DO CÉU	GOTEIRAS E TRINCA NO MURO	3,50
			3,50
6/6/2017	CEIM VERA LÚCIA KITZBERGER	TROCA DE TELHAS	1,50
			1,50
6/6/2017	EBM ANTONIO TREML	GOTEIRAS - CALHAS - BOCA DE LOBO	2,00
			2,00
7/6/2017	EBM ANTONIO TREML	GOTEIRAS E MANTA ASFÁLTICA	9,00
			4,00
8/6/2017	EBM ANTONIO TREML	GOTEIRAS	7,00
			7,00

8/6/2017	EBM HERCÍLIO MALINOWSKY	PROBLEMAS TELHADO	2,00
			2,00
9/6/2017	EBM HERCÍLIO MALINOWSKY	PROBLEMAS TELHADO	9,00
			9,00
12/6/2017	EBM HERCÍLIO MALINOWSKY	LIMPEZA CALHA + TORNEIRAS	3,00
			3,00
12/6/2017	CEIM PASTOR ADOLFO PRINZ	CX GORDURA E ASSENTAR TIJOLO	2,00
			2,00
12/6/2017	CEIM PINGO GENTE	ARRUMAR FORRO QUE SOLTOU	1,50
			1,50
12/6/2017	EBM CASTELO BRANCO	BÓIA CX D'ÁGUA E BEBEDOURO	1,00
			1,00
12/6/2017	EBM ALFREDO DIENER	INSTALAÇÃO PALANQUES E TELA	1,50
			1,50
13/6/2017	EBM ALFREDO DIENER	INSTALAÇÃO PALANQUES E TELA	3,00
			3,00
13/6/2017	PEM ERNESTO VENERA	ESPALHAR TERRA E INSTALAR TRAVES	4,50
			4,50
14/6/2017	EBM LÚCIA TSCHOEKE	COLOCAÇÃO CERÂMICA	4,00
			4,00
14/6/2017	SEMED	TELHADO DA GINÁSTICA	5,00
			5,00
19/6/2017	EBM ALFREDO DIENER	ESTICAR TELA E BARRANCO	5,00
			5,00
19/6/2017	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	PROBLEMAS ENCANAMENTO	4,00
			4,00
20/6/2017	EBM GARIBALDINA FUGINAGA	PROBLEMAS ENCANAMENTO	3,00
			3,00
21/6/2017	CEIM PASTOR ADOLFO PRINZ	MANUTENÇÃO ESGOTO	3,00
			3,00
			3,00
TOTAL			200,00

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. JUNHO – MANUTENÇÃO ELÉTRICA			
DATA	UNIDADE ESCOLAR	DESCRIÇÃO	HORAS
1/6/2017	CEIM Magia do BEBE	Troca fiação da torneira elétrica, lâmpadas e reatores	09 Horas
1/6/2017	PEM Ernesto Venera	Troca de lâmpadas, reatores e tomadas	13 Horas
2/6/2017	PEM Ernesto Venera	Colocação de tomadas e canaletas	05 Horas
2/6/2017	EBM Emilio Engel	Troca de lâmpadas e bocais no ginásio	17 Horas
2/6/2017	EBM Antônio Tremi	Troca de lâmpadas, reatores, canaletas e tomadas	15 Horas
5/6/2017	EBM Antônio Tremi	Troca de bocais, lâmpadas corredor e externas	15 Horas
5/6/2017	PEM Alexandre Garcia	Conserto de tomadas, fones e fiação	07 Horas
6/6/2017	EBM Antônio Tremi	Troca de lâmpadas com andaime no ginásio	17 Horas
5/6/2017	CEIM Sonho Meu	Passar fiação para ventiladores e sensores de alarme	13 Horas
6/6/2017	CEIM Sonho Meu	Troca de lâmpadas e troca de torneira elétrica	12 Horas
7/6/2017	EBM Annelise Mallon	Levantamento iluminação externa e lâmpadas trocadas	07 Horas
7/6/2017	CEIM Neide de Fátima Lobe	Troca de lâmpadas e luminárias	13 Horas
8/6/2017	CEIM Neide de Fátima Lobe	Troca de lâmpadas e torneira elétrica	15 Horas
8/6/2017	CEIM Vera Lúcia Kitzberger	Troca de lâmpadas e reatores	16 Horas
9/6/2017	CEIM Neide de Fátima Lobe	Troca de tomadas, lâmpadas e conserto de torneira e	09 Horas
9/6/2017	EBM Alexandre Pfeiffer	Verificar placa motor e troca de lâmpadas	05 Horas
9/6/2017	EBM Denise Cristiane Harms	Arrumar chuveiros e tomadas do ginásio	06 Horas
12/6/2017	CEIM Sonho Meu	Baixar ventilador e iluminação para forro	09 Horas
12/6/2017	CEIM Tico e Teco	Troca de luminárias e manutenção	13 Horas
13/6/2017	EBM Hercílio Malinowsky	Troca de lâmpadas no galpão e reatores para evento	09 Horas
19/6/2017	EBM Denise Harms	Troca de lâmpadas e instalar plafons no banheiro	09 Horas
19/6/2017	EBM Carlos Doetsch	Mudança de fiação para lâmpadas e ventiladores	09 Horas
20/6/2017	EBM Carlos Doetsch	Fiação e canaleta e instalar tomadas e ventilador	17 Horas
21/6/2017	EBM Carlos Doetsch	Fiação para campainha, tomadas na secretaria e bebe	16 Horas
21/6/2017	EBM Antônio Tremi	Ligar luminárias e colocar lâmpadas	03 Horas
22/6/2017	CEIM Pingo De Gente	Troca de luminárias e instalar plafons e tomadas	09 Horas
22/6/2017	EBM Dalmir Pedro Cubas	Levantamento de materiais	03 Horas
22/6/2017	EBM Lúcia Tschoeke	Troca de lâmpadas e conserto campainha	09 Horas
23/6/2017	CEIM Nosso Mundo	Troca de lâmpadas e tomadas	09 Horas
23/6/2017	CEIM Sonho Meu	Instalar tomadas	04 Horas
27/6/2017	EBM Antônio Tremi	Troca de mais lâmpadas no ginásio	14 Horas
26/6/2017	EBM Annelise Mallon	Fiação para fone e consertos elétricos	07 Horas
28/6/2017	EBM Hercílio Malinowsky	Troca de plafons e lâmpadas	17 Horas
29/6/2017	EBM Hercílio Malinowsky	Troca de plafons, lâmpadas e troca de interruptores e	17 Horas
30/6/2017	EBM Hercílio Malinowsky	Troca de plafons, lâmpadas e troca de interruptores e	16 Horas
30/6/2017	EBM Osny Vasconcellos	Troca de lâmpadas no ginásio	17 Horas
		TOTAL DE HORAS:	392 Horas

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. MAIO - LIMPEZA CALHAS

DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
2/5/2017	CEIM PEQUENOS PASSOS	LIMPEZA CALHA	2,00
			2,00
2/5/2017	CEIM TICO E TECO	LIMPEZA CALHA	2,00
			2,00
2/5/2017	CEIM CRIANÇA FELIZ	LIMPEZA CALHA	2,00
			2,00
2/5/2017	EBM ALFREDO DIENER	LIMPEZA CALHA	1,50
			1,50
2/5/2017	EBM CASTELO BRANCO	LIMPEZA CALHA	1,50
			1,50
3/5/2017	EBM CASTELO BRANCO	LIMPEZA CALHA	8,50
			8,50
17/5/2017	CEIM TRENZINHO MALUCO	LIMPEZA CALHA	5,00
			5,00
18/5/2017	CENTRO DE AUTISMO	LIMPEZA CALHA	3,30
			3,30
18/5/2017	CEIM ALGODÃO DOCE	LIMPEZA CALHA	5,00
			5,00
22/5/2017	EBM EMILIO ENGEL	LIMPEZA CALHA	9,00
			9,00
23/5/2017	EBM EMILIO ENGEL	LIMPEZA CALHA	3,50
			3,50
23/5/2017	CEIM ESTRELA GUIA	LIMPEZA CALHA	1,50
			1,50
23/5/2017	EBM MARIA ZIEMANN	LIMPEZA CALHA	3,00
			3,00
23/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	LIMPEZA CALHA	1,00
			1,00
24/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	LIMPEZA CALHA	9,00
			9,00
25/5/2017	EBM RODOLFO BERTI	LIMPEZA CALHA	9,00
			9,00
			134,00

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. MAIO – PEQUENOS REPAROS			
DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
2/5/2017	EBM ARACY HANSEN	CERCA / TELA	9,00
			6,00
			9,00
3/5/2017	EBM ARACY HANSEN	ARRUMAR PIA	2,00
			2,00
			2,00
3/5/2017	CEIM ADOLFO PRINTZ	INSTALAÇÃO DE NOVA FOSSA	7,00
			7,00
			7,00
4/5/2017	CEIM ADOLFO PRINTZ	INSTALAÇÃO DE NOVA FOSSA	5,00
			5,00
			5,00
4/5/2017	EBM LADIR DOS SANTOS	ABERTURA PORTA COZINHA	4,00
			4,00
			4,00
5/5/2017	EBM LADIR SANTOS	NOVO ESTRADO CAIXA D'ÁGUA	4,00
			4,00
			4,00
5/5/2017	SEMED	VASO ENTUPIDO	1,00
			1,00
			1,00
5/5/2017	PEM ALEXANDRE GARCIA	REPARO EM REDE DE ESGOTO	4,00
			4,00
			4,00
8/5/2017	PEM ALEXANDRE GARCIA	REPARO EM REDE DE ESGOTO	9,00
			9,00
			9,00
9/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	CONSTRUÇÃO DEPÓSITO	9,00
			9,00
			9,00
11/5/2017	EBM ADÉLIA LUTZ	MANUTENÇÃO ESGOTO COZINHA	9,00
			5,00
			5,00
			9,00



12/5/2017	EBM ADÉLIA LUTZ	MANUTENÇÃO ESGOTO COZINHA	9,00
			5,00
15/5/2017	EBM ADÉLIA LUTZ	COLOCAÇÃO DE CERÂMICA	4,00
			9,00
			4,00
15/5/2017	EBM OSNY VASCONCELLOS	CONSERTO VAZAMENTO CALÇADA	5,00
			5,00
16/5/2017	EBM OSNY VASCONCELLOS	CONSERTO VAZAMENTO CALÇADA	9,00
			9,00
			9,00
17/5/2017	EBM ALFREDO DIENER	CERCA / TELA	9,00
			9,00
18/5/2017	CEIM PETER PAN	RACHADURAS E PIA ENTUPIDA	9,00
			9,00
19/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	COLOCAÇÃO PORTA	3,00
			3,00
19/5/2017	EBM DENISE HARMS	CONSERTO ENCANAMENTO GINÁSIO	6,00
			6,00
			4,00
22/5/2017	CEIM PETER PAN	RETIRADA TOLDO VELHO	3,00
			3,00
			3,00
22/5/2017	EBM SOPHIA SCHWEDLER	REPARO COBERTURA GINÁSIO	6,00
			6,00
			6,00
			6,00
			6,00
23/5/2017	EBM SOPHIA SCHWEDLER	REPARO COBERTURA GINÁSIO	5,00
			5,00
			5,00
23/5/2017	CEIM SONHO MEU	VASO -TORNEIRA- JANELA	2,00
			2,00
			2,00
25/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	COLOCAÇÃO CERÂMICA	9,00
			9,00



26/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	REJUNTE - RODAPÉ - PORTA	4,50
			4,50
26/5/2017	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADAS ACESSIBILIDADE	3,50
			3,50
29/5/2017	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADAS ACESSIBILIDADE	9,00
			9,00
30/5/2017	EBM OSNY VASCONCELLOS	CALÇADAS ACESSIBILIDADE	6,00
			3,00
31/5/2017	EBM EMILIO ENGEL	VAZAMENTO VASO	1,00
			1,00
31/5/2017	PEM ABELINHA FELIZ	ENCANAMENTO E PORTA	7,00
			7,00
31/5/2017	EBM CARLOS DOETSCH	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO	1,00
			1,00
			452,00



HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. MAIO – BENFEITORIAS			
DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
2/5/2017	EBM RODOLDO BERTI	INSTALAÇÃO CERCA	9,00
			9,00
3/5/2017	EBM RODOLDO BERTI	INSTALAÇÃO CERCA	9,00
			9,00
4/5/2017	EBM RODOLDO BERTI	INSTALAÇÃO CERCA	9,00
			9,00
5/5/2017	EBM RODOLDO BERTI	INSTALAÇÃO CERCA	5,00
			5,00
8/5/2017	EBM RODOLDO BERTI	INSTALAÇÃO CERCA	8,00
			8,00
11/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	9,00
			9,00
12/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	8,00
			8,00
15/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	9,00
			9,00
16/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	9,00
			9,00
17/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	9,00
			9,00
18/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	9,00
			9,00
19/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	5,00
			5,00
22/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	9,00
			7,00
23/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	8,50
			9,00
24/5/2017	PEM ERNESTO VENERA	ABRIGO	8,50
			8,50
25/5/2017	CEIM PETER PAN	CALÇADAS PISO LAVANDERIA – RUA	9,00
			9,00

26/5/2017	CEIM PETER PAN	CALÇADAS PISO LAVANDERIA – RUA	9,00
			9,00
29/5/2017	CEIM PETER PAN	CALÇADAS PISO LAVANDERIA – RUA	9,00
			7,00
30/5/2017	CEIM PETER PAN	CALÇADAS PISO LAVANDERIA – RUA	7,00
			5,40
			7,00
31/5/2017	CEIM PETER PAN	CALÇADAS PISO LAVANDERIA – RUA	4,00
			1,00
			323,00

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. MAIO – MANUTENÇÃO ELÉTRICA

DATA	UNIDADE ESCOLAR	DESCRIÇÃO	HORAS
10/5/2017	EBM Maria Ferreira Ziemann	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
10/5/2017	EBM Antônio Tremli	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
10/5/2017	EBM Carlos Doetsch	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
10/5/2017	CEIM Silvio Ivens Grossl	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
11/5/2017	EBM Alexandre Pfeiffer	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
11/5/2017	SEMED	Orçamento para manutenção elétrica	03 Horas
11/5/2017	EBM Castelo Branco	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
11/5/2017	EBM Denise Harms	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
12/5/2017	EBM Maria Waltrudes Kruger	Orçamento para manutenção elétrica	03 Horas
12/5/2017	PEM Alexandre Garcia	Orçamento para manutenção elétrica	03 Horas
15/5/2017	CEIM Amor Perfeito	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
15/5/2017	PEM Ernesto Venera	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
15/5/2017	EBM Lúcia Tschoeke	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
15/5/2017	CEIM Nosso Mundo	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
15/5/2017	EBM Maria Waltrudes Kruger	Orçamento para manutenção elétrica	03 Horas
16/5/2017	EBM Dalmir Pedro Cubas	Orçamento para manutenção elétrica	06 Horas
16/5/2017	CEIM Silvio Ivens Grossl	Troca de luminárias por plafons e lâmpadas de Le	14 Horas
17/5/2017	CEIM Silvio Ivens Grossl	Troca de luminárias por plafons e lâmpadas de Le	14 Horas
18/5/2017	CEIM Silvio Ivens Grossl	Troca de luminárias por plafons e lâmpadas de Le	13 Horas
19/5/2017	EBM Dalmir Pedro Cubas	Instalação de parte elétrica para sala de informátic	18 Horas
22/5/2017	EBM Dalmir Pedro Cubas	Instalação de parte elétrica para sala de informátic	17 Horas
23/5/2017	PEM Ernesto Venera	Orçamento para manutenção elétrica	03 Horas
23/5/2017	CEIM Magia do Bebê	Troca de torneira elétrica e outros reparos	05 Horas
23/5/2017	EBM Antônio Tremli	Orçamento para manutenção elétrica	03 Horas
23/5/2017	CEIM Pica Pau	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
24/5/2017	EBM Alfredo Diener	Orçamento para manutenção elétrica	05 Horas
24/5/2017	CEIM Trenzinho Maluco	Orçamento para manutenção elétrica	05 Horas
24/5/2017	EBM Garibaldina Fuginaga	Orçamento para manutenção elétrica	08 Horas
25/5/2017	CEIM Silvio Ivens Grossl	Troca de tomadas e lâmpadas	04 Horas
25/5/2017	CEIM Amor Perfeito	Orçamento para manutenção elétrica	02 Horas
25/5/2017	CEIM Sonho Meu	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
26/5/2017	EBM Emilio Engel	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
23/5/2017	EBM Alexandre Pfeiffer	Troca de luminárias por plafons e lâmpadas de Le	17 Horas
24/5/2017	EBM Alexandre Pfeiffer	Troca de luminárias por plafons e lâmpadas de Le	17 Horas
26/5/2017	EBM Alexandre Pfeiffer	Troca de luminárias e verificação de lâmpadas ext	16 Horas
23/5/2017	EBM Maria Ferreira Ziemann	Instalação de ar condicionado e manutenção elétri	16 Horas
24/5/2017	PEM Alexandre Garcia	Troca de luminárias por plafons e lâmpadas de Le	16 Horas
29/5/2017	CEIM Magia do Bebê	Troca de fiação, disjuntor e torneira elétrica	08 Horas
29/5/2017	EBM Alexandre Pfeiffer	Troca de reatores e lâmpadas externas	06 Horas
30/5/2017	PEM Alexandre Garcia	Instalação de tomadas, fiação e canaletas	16 Horas
30/5/2017	CEIM Nosso Mundo	Troca de fiação, luminárias e tomadas	07 Horas
31/5/2017	CEIM Nosso Mundo	Troca de fiação, luminárias, tomadas e fotocélula	09 Horas
31/5/2017	CEIM Neide de Fátima Loberm	Orçamento para manutenção elétrica	04 Horas
31/5/2017	EBM Hercílio Malinowsky	Orçamento para manutenção elétrica	05 Horas
		TOTAL DE HORAS:	314 Horas

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. ABRIL - REPAROS

DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
3/4/2017	EBM OSNY VASCONCELLOS	REINSTALAÇÃO DE TELHAS TRANSLÚCIDAS	5,00
			5,00
			5,00
3/4/2017	EBM CASTELO BRANCO	REINSTALAÇÃO DE TELHAS TRANSLÚCIDAS	4,00
			4,00
			4,00
4/4/2017	EBM ALFREDO DIENER	REPARO TELHADO	2,00
			2,00
			2,00
4/4/2017	EBM NEWTON MENDES	REPARO TELHADO	5,00
			5,00
			5,00
4/4/2017	CEIM TEMPO MÁGICO	TROCA TELHAS	2,00
			2,00
			2,00
5/4/2017	EBM LÚCIA TSCHOEKE	REPARO TELHADO	2,00
			2,00
			2,00
5/4/2017	PEM ALEXANDRE GARCIA	TELHADO, TORNEIRAS E SIFÃO	3,00
			3,00
			3,00
5/4/2017	EBM ALEXANDRE PFEIFFER	VASOS, ECANAMENTO C/ VAZAMENTO	4,00
			4,00
			4,00
6/4/2017	EBM ALEXANDRE PFEIFFER	DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS	5,00
			5,00
			5,00
6/4/2017	CEIM SILVIO IVENS GROSSL	FECHADURA, TORNEIRA E ARRUMAR PORTA	4,00
			4,00
			4,00
7/4/2017	PEM CANTINHO DO CÉU	REPARO TELHADO	2,00
			2,00
			2,00
			2,00

7/4/2017	EBM CARLOS DOETSCH	REPARO TELHADO	2,00
			2,00
7/4/2017	EBM MARIA WALTRUDES KRUGER	LIMPEZA TELHADO E TROCA DE FECHADURAS	1,00
			1,00
			1,00
7/4/2017	CEIM TICO E TECO	DESENTUPIMENTO DE VASOS E SIFÃO	1,00
			1,00
			1,00
7/4/2017	EBM SOFIA SCHWEDLER	SUBSTITUIÇÃO DE PISOS QUEBRADOS	3,00
			3,00
			3,00
10/4/2017	EBM SOFIA SCHWEDLER	CONSERTOS EM GERAL E REJUNTE NO PISO	5,00
			5,00
			5,00
10/4/2017	EBM HENRIQUE SCHWARZ	REPARO TELHADO	4,00
			4,00
			4,00
11/4/2017	EBM ALEXANDRE PFEIFFER	VAZAMENTOS	5,00
			5,00
			5,00
11/4/2017	SEMED	REPARO TELHADO	4,00
			4,00
			4,00
12/4/2017	SEMED	REPARO TELHADO	3,50
			3,50
			3,50
12/4/2017	CEIM NEIDE DE FÁTIMA LOBERMAYER	ABERTURA NO MURO P/ FUTURO PORTÃO	1,50
			1,50
			1,50
12/4/2017	EBM ARACY HANSEN	REPARO TELHADO	3,00
			3,00
			3,00
13/4/2017	EBM ADÉLIA LUTZ	REPAROS HIDRÁULICOS	9,00
			9,00
			9,00
			9,00

17/4/2017	EBM ADÉLIA LUTZ	REPAROS HIDRÁULICOS	9,00
			9,00
18/4/2017	EBM ADÉLIA LUTZ	REPAROS HIDRÁULICOS E DE TELHADO	2,00
			2,00
			2,00
18/4/2017	PEM ERNESTO VENERA	VAZAMENTOS	2,00
			2,00
			2,00
18/4/2017	EBM DENISE CRISTIANE HARMS	REPARO TELHADO	5,00
			5,00
			5,00
19/4/2017	CEIM SILVIO IVENS GROSSL	LIMPEZA CX GORDURA	2,00
			2,00
			2,00
19/4/2017	EBM ANTÔNIO TREML	LIMPEZA CX GORDURA	4,00
			4,00
			4,00
19/4/2017	CEIM FADA MADRINHA	REPARO TELHADO	3,00
			3,00
			3,00
20/4/2017	CEIM TRENZINHO MALUCO	ESGOTO / TELHADO	6,00
			6,00
			6,00
20/4/2017	EBM ALEXANDRE PFEIFFER	COLOCAÇÃO FORRO E DRENO DO GINÁSIO	3,00
			3,00
			3,00
24/4/2017	EBM ALEXANDRE PFEIFFER	DRENO	3,50
			3,50
			3,50
24/4/2017	EBM ADÉLIA LUTZ	FORRO	1,50
			1,50
			1,50
24/4/2017	CEIM NOSSO MUNDO	REPARO CX GORDURA	4,00
			4,00
			4,00
25/4/2017	CEIM NOSSO MUNDO	REPARO CX GORDURA E VASOS	9,00
			9,00

			9,00
26/4/2017	EBM RODOLDO BERTI	FORRO / VASOS	9,00
			9,00
			9,00
27/4/2014	EBM RODOLFO BERTI	TROCA FECHADURAS	9,00
			9,00
			9,00
28/4/2017	CEIM NEIDE DE FÁTIMA LOBERMAYER	CX D'ÁGUA BÓIA / TORNEIRA	2,00
			2,00
			2,00
28/4/2017	EBM NEWTON MENDES	VASO ENTUPIDOS	2,00
			2,00
			2,00
28/4/2017	EBM ARACY HANSEN	INSTALAÇÃO DE CERCAS E TELAS	5,00
			5,00
			5,00
			483,00

HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. ABRIL - LIMPEZA CALHAS

DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
13/4/2017	EBM DENISE HARMS	LIMPEZA CALHA	6,00 6,00
17/4/2017	CEIM CASTELO ENCANTADO	LIMPEZA CALHA	4,00 4,00
17/4/2017	EBM ANTÔNIO TREML	LIMPEZA CALHA	4,00 4,00
19/4/2017	EBM ANTÔNIO TREML	LIMPEZA CALHA	4,50 4,50
19/4/2017	CEIM FADA MADRINHA	LIMPEZA CALHA	3,00 3,00
20/4/2017	CEIM SILVIO IVENS GROSSL	LIMPEZA CALHA	9,00 9,00
24/4/2017	CEIM RAI0 DE SOL	LIMPEZA CALHA	3,00 3,00
24/4/2017	CEIM VERA LÚCIA KITZBERGER	LIMPEZA CALHA	4,00 4,00
24/4/2017	EBM BASELISSE VIRMOND	LIMPEZA CALHA	2,00 2,00
25/4/2017	BASELISSE VIRMOND	LIMPEZA CALHA	5,00 5,00
25/4/2017	EBM SOPHIA SCHWEDLER	LIMPEZA CALHA	4,00 4,00
26/4/2017	EBM SOPHIA SCHWEDLER	LIMPEZA CALHA	9,00 9,00
27/4/2017	EBM LADIR DOS SANTOS	LIMPEZA CALHA	5,00 5,00
27/4/2017	EBM PASTOR ADOLFO PRINZ	LIMPEZA CALHA	4,00 4,00
28/4/2017	CEIM SONHO MEU	LIMPEZA CALHA	3,50 3,50
28/4/2017	PEM ALEXANDRE GARCIA	LIMPEZA CALHA	3,50 3,50



147,00

**HORAS PREFEITURA EDUCAÇÃO REF. ABRIL – BENFEITORIAS**

DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
11/4/2017	EBM CARLOS DOETSCH	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA	4,00 4,00
12/4/2017	EBM CARLOS DOETSCH	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA	8,00 8,00 8,00
13/4/2017	EBM CARLOS DOETSCH	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA	9,00 9,00 9,00
17/4/2017	EBM CARLOS DOETSCH	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA	9,00 9,00
18/4/2017	EBM CARLOS DOETSCH	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA	9,00 9,00
19/4/2017	EBM CARLOS DOETSCH	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA	9,00 9,00
20/4/2017	EBM CARLOS DOETSCH	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA	9,00 9,00
21/4/2017	EBM CARLOS DOETSCH	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA	8,00 8,00 8,00
24/4/2017	PEM ABELHINHA FELIZ	CONSTRUÇÃO DO MURO	9,00 9,00
25/4/2017	PEM ABELHINHA FELIZ	CONSTRUÇÃO DO MURO	9,00 9,00 9,00
26/4/2017	PEM ABELHINHA FELIZ	CONSTRUÇÃO DO MURO	7,00 7,00
27/4/2017	PEM ABELHINHA FELIZ	CONSTRUÇÃO DO MURO	9,00 9,00
28/4/2017	PEM ABELHINHA FELIZ	CONSTRUÇÃO DO MURO	4,50 4,50
28/4/2017	EBM GARILBALDINA FUGINAGA	RETIRADA DE PALANQUES	3,50 3,50
			248,00

HORAS TRABALHADAS SEMED REF. MARÇO – Manutenção e Pequenos Reparos

DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
20/3/2017	ROFOLDO BERTI	CX ÁGUA VAZAMENTO	1,00
			1,00
20/3/2017	AMOR PERFEITO	BÓIA CX ÁGUA	2,50
			2,50
			2,50
20/3/2017	PICA PAU	TROCA CX ÁGUA	4,50
			4,50
			4,50
21/3/2017	ALFREDO DIENER	TELHADO, VASO ENTUPIDO E PASTILHAS PILARES	5,00
			5,00
			5,00
21/3/2017	LÚCIA TSCHOEKE	CX ÁGUA ARRUMAR VAZAMENTO	4,00
			4,00
			4,00
22/3/2017	ARACY HANSEN	CONCERTO PISO	4,00
			4,00
			4,00
22/3/2017	ADOLFO PRINZ	CONCERTO ESGOTO LAVANDERIA	5,00
			5,00
			5,00
23/3/2017	PICA PAU	RETIRADA CX ÁGUA	3,00
			3,00
			3,00
24/3/2017	ESTRELA GUIA	Substituição de piso e manutenção de vasos sanitários	9,00
			9,00
			9,00
27/3/2017	NEIDE FÁTIMA LOBERMAYER	Vasos entupidos	2,00
			2,00
			2,00
27/3/2017	TICO E TECO	VAZAMENTO E CONCERTO CX ÁGUA	2,00
			2,00
			2,00
27/3/2017	NOSSO MUNDO	BÓIA CX ÁGUA	1,00
			1,00



			1,00
27/3/2017	ESTRELA GUIA	REJUNTE PISO E COLOCAÇÃO PIA	4,00
			4,00
			4,00
27/3/2017	ANTONIO TREML	ENCANAMENTOS	6,00
			6,00
28/3/2017	NEIDE FÁTIMA LOBERMAYER	ENCANAMENTOS	9,00
			9,00
			9,00
29/3/2017	NEIDE FÁTIMA LOBERMAYER	ENCANAMENTOS	9,00
			9,00
			9,00
31/3/2017	LADIR DOS SANTOS	Vazamento cx água e retirar divisórias	4,00
			4,00
			5,00
31/3/2017	ABELHINHA FELIZ	Vazamento vasos e troca torneira	5,00
			5,00
			5,00
			234,00

**HORAS TRABALHADAS SEMED REF. MARÇO – LIMPEZA CALHAS**

DATA	ESCOLA	SERVIÇOS	TOTAL HORAS
16/3/2017	CARLOS DOETSCH	LIMPEZA CALHAS	5,00
			5,00
16/3/2017	GARIBALDINA FUGINAGA	LIMPEZA CALHAS	4,00
			4,00
17/3/2017	PER PAN	LIMPEZA CALHAS	5,00
			5,00
17/3/2014	CANTINHO DO CÉU	LIMPEZA CALHAS	1,00
			1,00
17/3/2017	ADÉLIA LUTZ	LIMPEZA CALHAS	3,00
			3,00
22/3/2017	ADÉLIA LUTZ	LIMPEZA CALHAS	4,00
			4,00
29/3/2017	ADÉLIA LUTZ	LIMPEZA CALHAS	5,00
			5,00
29/3/2017	ANNELISE MALLON	LIMPEZA CALHAS	4,00
			4,00
			62,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100654/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592542050
Logradouro: Rua Afonso Spitzner
Complemento:
Bairro: Lençol
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: CEIM Raio de Sol
CNPJ: 05.521.947/0001-61
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

Ocupação: Escolar Geral
Nº: 130
CEP: 89.289-610
Cidade: São Bento do Sul
Área objeto desta notificação (m²): 473,93

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
Logradouro: Rua Benjamin Constant
Complemento:
Bairro: Centro

Telefone: (47) 3635-1014
Telef. 02: (47) 3633-2539
Nº: 120
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	25/03/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	25/03/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	25/03/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 229826.

Processo iniciado em: 22/09/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

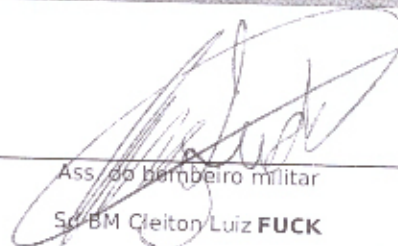
Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:


Ass. do Bombeiro Militar
S/CBM Cleiton Luiz FUCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências

1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL



PROTOCOLO DE PROJETO

Protocolo

Número **34180** Data da Solicitação **16/04/2019** Protocolista **ESTAGIÁRIA RAFAELA**

Solicitante

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL** CNPJ/CPF **86.051.398/0001-00**
Fone **36341014** E-mail **marcelo_milla@saobentodosul.sc.gov.br**

Edificação

Nome **CEIM RAI0 DE SOL**

Endereço

Logradouro **RUA: AFONSO SPITZNER** N° **130** Cidade **SAO BENTO DO SUL**
Bairro **LENCOL** CEP **89.289-613** Complemento **Área Total 472,60**

SAT - 1º PBM / 2ª CBM / 9º BBM

RECEBI 1ª VIA

Em, 16 / 04 / 19

Ass.: g

DATA DE EMISSÃO: 16/04/2019

Quartel de SAO BENTO DO SUL

ESTAGIÁRIA RAFAELA

Este documento deverá sempre ser apresentado no ato de retirada de qualquer documento, movimentação ou informação desse processo.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100129/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1039 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Carlos Manoel Linzmeyer Nº: 08
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Rio Vermelho Estação Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S
Nome da empresa: EBM Prefeito Alfredo Diener
CNPJ: 79.367.592/0001-78 Área objeto desta notificação (m²): 573,87

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/04/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/04/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/04/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 203225.

Processo iniciado em: 14/09/2015

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

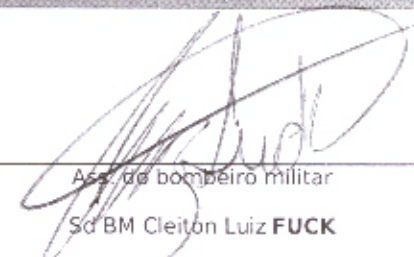
Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

B. NOTIFICANTE:


Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FÜCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



PROTOCOLO DE PROJETO

Protocolo
 Numero **34151** Data da Solicitação **12/04/2019** Protocolista **ESTAGIÁRIA RAFAELA**

Solicitante
 Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL** CNPJ/CPF **86.051.398/0001-00**
 Fone **36311014** E-mail **marcelo_milla@saobentodosul.sc.gov.br**

Edificação
 Nome **EBM PREF. ALFREDO DIENER**

Endereço
 Logradouro **RUA: CARLOS MANOEL LINZMEYER** N° **8** Cidade **SAO BENTO DO SUL**
 Bairro **RIO VERMELHO ESTAÇÃO** CEP **89.282-505** Complemento **Área Total** **472,60**

SAT - 1º PBM / 2ª CBM / 9º BBM

RECEBI 1ª VIA

Em, 12 / 04 / 2019

Ass.: [Signature]

DATA DE EMISSÃO: 15/04/2019

Quartel de SAO BENTO DO SUL

ESTAGIÁRIA RAFAELA

Este documento deverá sempre ser apresentado no ato de retirada de qualquer documento, movimentação ou informação desse processo.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100113/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592540844
Logradouro: Rua Carlos Rueckl
Complemento:
Bairro: Serra Alta
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: PEM Sossego da Mamãe
CNPJ: 07.270.362/0001-41
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

Ocupação: Escolar Geral
Nº: 96
CEP: 89.291-105
Cidade: São Bento do Sul
Área objeto desta notificação (m²): 792,00

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
Logradouro: Rua Benjamin Constant
Complemento:
Bairro: Centro

Telefone: (47) 3635-1014
Telef. 02: (47) 3633-2539
Nº: 120
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	22/04/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	22/04/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	22/04/2019

OUTROS: Detalhes no verso deste documento, no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228284.

Processo iniciado em: 21/07/2017

7. RECEBI COPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



São Bento do Sul, 22 de Abril de 2018.

De: Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

Comunicamos que os prazos para a apresentação dos Projetos Preventivos Contra Incêndios das seguintes unidades: Centro de Educação Infantil Municipal Pingo de Gente e Pré Escola Municipal Sossego da Mamãe, que venceram dia 20/04/2019 e 22/04/2019, respectivamente, foram prorrogados pelo Corpo de Bombeiros Militar de São Bento do Sul por mais 30 dias.

Marcelo Laynes Milla
Engenheiro Civil
CREA/SC 101.969-9

Marcelo Laynes Milla
Engº Civil - CREA-SC 101.969-9



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100137/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592.549.294
 Logradouro: Rua Dr. Hanz Dieter Schmidt Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 445
 Bairro: Centenário Cidade: São Bento do Sul CEP: 89.283-105
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Pingo de Gente
 CNPJ: 79.367.074/0001-10 Área objeto desta notificação (m²): 870,00
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	20/04/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2020
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	20/04/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	20/04/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 229481.

Processo iniciado em: 07/04/2015

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



São Bento do Sul, 22 de Abril de 2018.

De: Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

Comunicamos que os prazos para a apresentação dos Projetos Preventivos Contra Incêndios das seguintes unidades: Centro de Educação Infantil Municipal Pingo de Gente e Pré Escola Municipal Sossego da Mamãe, que venceram dia 20/04/2019 e 22/04/2019, respectivamente, foram prorrogados pelo Corpo de Bombeiros Militar de São Bento do Sul por mais 30 dias.

Marcelo Laynes Milla
Engenheiro Civil
CREA/SC 101.969-9

Marcelo Laynes Milla
Engº Civil - CREA-SC 101.969-9



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100115/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1034 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Rua Theodoro Ziebarth Nº: 90
 Complemento: esquina com SC 301 CEP: 89.284-040
 Bairro: Bela Aliança Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: EBM Prof Aracy Hansen
 CNPJ: 83.787.929/0001-30 Área objeto desta notificação (m²): 1.849,40

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/06/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/06/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/06/2019

OUTROS: Detalhes no verso deste documento, no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228448.

Processo iniciado em: 31/07/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. de bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FUCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100140/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592542953 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Carlos Eckstein Nº: 40
Complemento: CEP: 89.288-155
Bairro: Colonial Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: PEM Criança Feliz
CNPJ: 83.878.531/0001-01 Área objeto desta notificação (m²): 370,95
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	28/06/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	28/06/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	28/06/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228504.

Processo iniciado em: 14/08/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

B. NOTIFICANTE:

Ass. do Bombeiro Militar
Sd BM Cleiton Luiz FUCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 092100130/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592547654 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Mathias Nossol Nº: 1177
Complemento: CEP: 89.291-805
Bairro: Serra Alta Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S
Nome da empresa: CEIM Neide de Fátima Lobermayer
CNPJ: 07.087.746/0001-23 Área objeto desta notificação (m²): 1.014,14
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	19/07/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	10/02/2020
EXECUTAR CONTRÔLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	19/07/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	19/07/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228570.

Processo iniciado em: 04/09/2017

7. RECEBI COPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
Ass.: _____
Nome: _____
CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz Fucks

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOI: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização
1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100119/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549316 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Augusto Klimmek Nº: 979
Complemento: CEP: 89.280-280
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S
Nome da empresa: EBM Presidente Castelo Branco
CNPJ: 83.787.218/0001-65 Área objeto desta notificação (m²): 3.148,17
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	28/07/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2020
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2020
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	28/07/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	28/07/2019

OUTROS: Detalhes atestado de Funcionamento com protocolo nº 229003.

Processo iniciado em: 10/04/2015

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
Ass.: _____
Nome: _____
CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. de bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100652/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549443 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Moema Nº: 469
Complemento: CEP: 89.286-335
Bairro: Cruzeiro Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: PEM Cantinho do Céu
CNPJ: 83.787.390/0001-19 Área objeto desta notificação (m²): 570,42

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/08/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/08/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/08/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 229610.

Processo iniciado em: 06/09/2017.

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):


Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

8. NOTIFICANTE:


Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências

1ª Via - CBMSC

2ª VIA - RESP. IMÓVEL



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100146/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 58253344 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Raulino Guido Hastreiter Nº: 111
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Boehmerwald Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de 5.B.S
Nome da empresa: PEM Vereador Alexandre A. Garcia
CNPJ: 86.051.398/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 2.352,00
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	27/08/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	27/08/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	27/08/2019

OUTROS: Detalhes das exigências no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº 13505.

Processo iniciado em: 06/09/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100122/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549421
 Logradouro: Rua Monte Castelo Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 340
 Bairro: Cruzeiro Cidade: São Bento do Sul CEP: 89.286-333
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Peter Pan
 CNPJ: 79.367.371/0001-66 Área objeto desta notificação (m²): 1.312,18
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO
4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/09/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2020
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2020
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	10/02/2020
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	10/02/2020
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/09/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/09/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 229740.

Processo iniciado em: 13/04/2015

7. RECEBI COPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz F**UCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização
 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100131/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592546271
Logradouro: Rua Otto Eduardo Lepper
Complemento:
Bairro: Serra Alta
Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S
Nome da empresa: CEIM Algodão Doce
CNPJ: 13.599.398/0001-76
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

Ocupação: Escolar Geral
Nº: S/N
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul
Área objeto desta notificação (m²): 773,23

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
Logradouro: Rua Benjamin Constant
Complemento:
Bairro: Centro

Telefone: (47) 3635-1014
Telef. 02: (47) 3633-2539
Nº: 120
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	27/09/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	27/09/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	27/09/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 229592.

Processo iniciado em: 20/09/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FÜCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização
1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100148/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 3770 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Anastácio Runschka Nº: 150
Complemento: CEP: 89.281-160
Bairro: Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Maria Waltrudes de Vasconcelos
CNPJ: 86.051.398/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 1.109,80
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/10/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/08/2020
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/08/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/08/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/08/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/08/2020
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/10/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/10/2019

OUTROS: Detalhes no laudo de indeferimento de Habite-se com protocolo nº 10593.

Processo iniciado em: 04/08/2015

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

B. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização
1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100128/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549530
Logradouro: Rua Geraldo Vicente
Complemento:
Bairro: Rio Vermelho Estação
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Emilio Engel
CNPJ: 86.051.398/0001-00
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

Ocupação: Escolar Geral
Nº: 362
CEP: 89.292-690
Cidade: São Bento do Sul
Área objeto desta notificação (m²): 2.359,41

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53
RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
Logradouro: Rua Benjamin Constant
Complemento:
Bairro: Centro

Telefone: (47) 3635-1014
Telef. 02: (47) 3633-2539
Nº: 120
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	28/10/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GAS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	28/10/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	28/10/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 230429.

Processo iniciado em: 19/10/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do Bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100125/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592541998 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Carlos Theodoro Ruckl Nº: 73
Complemento: CEP: 89.281-138
Bairro: Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Cel Osny Vasconcellos
CNPJ: 83.619.882/0001-03 Área objeto desta notificação (m²): 3.060,00

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	15/11/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/06/2021
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/06/2021
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/06/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/06/2021
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	15/11/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	15/11/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 215244.

Processo iniciado em: 06/06/2016

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

8. NOTIFICANTE:

Ass. do Bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 092100132/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE

34



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1.000.002.236
Logradouro: Rua João Muehlbauer Ocupação: Escolar Geral
Complemento: Nº: 94
Bairro: Serra Alta Cidade: São Bento do Sul CEP: 89.290-000
Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S
Nome da empresa: CMAEPA Professora Maria Sefeste Novak
CNPJ: 86.051.395/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 324,09
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telefone: (47) 3635-1014
Logradouro: Rua Benjamin Constant Telef. 02: (47) 3633-2539
Complemento: Nº: 120
Bairro: Centro CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	28/11/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	28/11/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	28/11/2019
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2020
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2020
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	10/02/2020
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	10/02/2020
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	28/11/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	28/11/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 232764.

Processo iniciado em: 30/01/2018

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
Ass.: _____
Nome: _____
CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FUCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências

1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100653/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592559521
 Logradouro: Rua Francisco Eckstein Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 950
 Bairro: Lençol Cidade: São Bento do Sul CEP: 89.290-000
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Vereador Silvío Ivens Grossi
 CNPJ: 20.872.330/0001-84 Área objeto desta notificação (m²): 1.118,48
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telefone: (47) 3635-1014
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Telef. 02: (47) 3633-2539
 Complemento: Nº: 120
 Bairro: Centro CEP: 89.290-000
 Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/12/2019
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/12/2019
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/12/2019

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 227740.

Processo iniciado em: 07/07/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM, Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100117/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1046 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Rua Tijucas Nº: 483
 Complemento: CEP: 89.281-151
 Bairro: Progresso Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Amor Perfeito
 CNPJ: 01.212.255/0001-80 Área objeto desta notificação (m²): 639,40

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228890.

Processo iniciado em: 18/08/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto): **8. NOTIFICANTE:**

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz Fucks

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100150/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549388 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Rua Dr. Arndt Nº: 77
 Complemento: CEP: 89.288-690
 Bairro: Colonial Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: EBM Alexandre Pfeiffer
 CNPJ: 05.557.138/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 5.544,80
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/10/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/10/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 215855.

Processo iniciado em: 04/09/2017

7. RECEBI COPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

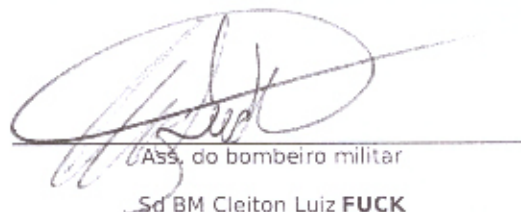
Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

8. NOTIFICANTE:


 Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100138/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592.561.241 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Dr. Hanz Dieter Schmidt Nº: 115
Complemento: CEP: 89.283-105
Bairro: Centenário Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Annelize Beckhauser Mallon
CNPJ: 86.051.398/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 1.272,12
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2020
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº 11288.

Processo iniciado em: 07/04/2015

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto): **B. NOTIFICANTE:**

Data: _____ Hora: _____ hs
Ass.: _____
Nome: _____
CPF: _____

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FUCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização
1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL
RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências
Página 01 de 01



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100145/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549401 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Emilio Weber Nº: 88
Complemento: CEP: 89.288-624
Bairro: Colonial Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Baselisse C.R. Virmond
CNPJ: B3.787.630/0001-85 Área objeto desta notificação (m²): 2.585,00

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/08/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/08/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/08/2020

OUTROS: Detalhes das exigências no atestado de funcionamento com protocolo nº 228227.

Processo iniciado em: 25/07/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100114/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592540844 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Rua Carlos Rueckl Nº: 96
 Complemento: CEP: 89.291-105
 Bairro: Serra Alta Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: EBM Dalmir Pedro Cubas
 CNPJ: 79.367.355/0001-73 Área objeto desta notificação (m²): 3.593,75

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjarnin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	27/03/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	27/03/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	27/03/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	27/03/2020

OUTROS: Detalhes no verso deste documento, no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228361.

Processo iniciado em: 21/07/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:


 Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100149/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549297
 Logradouro: Rua Severino Eichendorf
 Complemento:
 Bairro: Dona Francisca
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: EBM Dr. Hercílio Malinowsky
 CNPJ: 79.367.116/0001-13
 Ocupação: Escolar Geral
 Nº: 43
 CEP: 89.290-000
 Cidade: São Bento do Sul
 Área objeto desta notificação (m²): 816,16
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53
 RG: 2.017.505
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
 Logradouro: Rua Benjamin Constant
 Complemento:
 Bairro: Centro
 Telefone: (47) 3635-1014
 Telef. 02: (47) 3633-2539
 Nº: 120
 CEP: 89.290-000
 Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:


- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	27/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	27/10/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	27/10/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228924.

Processo iniciado em: 25/09/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto): Data: _____ Hora: _____ hs Ass.: _____ Nome: _____ CPF: _____	8. NOTIFICANTE:  Ass. do bombeiro militar Sd BM Cleiton Luiz FUCK
LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios NOT: Notificação RVR: Relatório de vistoria para Regularização 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL	RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio PRE: Plano para Regularização de Edificação LAE: Laudo de Exigências Página 01 de 01



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100120/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549445
Logradouro: Estrada Cruzeiro Ocupação: Escolar Geral
Complemento: Nº: 3045
Bairro: Cruzeiro CEP: 89.290-000
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Garibaldina Silveira Fuginaga
CNPJ: 86.051.398/0001-00
Detalhes da área (se houver): Alvenaria Área objeto desta notificação (m²): 593,14

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	

OUTROS: Detalhes no laudo de indeferimento de habite-se com o protocolo nº 13531.

Processo iniciado em: 03/10/2017

7. RECEBI COPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass: do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização
1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 092100127/19

NOT
 PRÉ
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549308
Logradouro: Estrada Schramm Ocupação: Escolar Geral
Complemento: Nº: 1500
Bairro: Schramm CEP: 89.280-683
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Prefeito Henrique Schwarz Cidade: São Bento do Sul
CNPJ: 83.787.424/0001-75
Área objeto desta notificação (m²): 700,00
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telefone: (47) 3635-1014
Logradouro: Rua Benjamin Constant Telef. 02: (47) 3633-2539
Complemento: Nº: 120
Bairro: Centro CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	23/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	23/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	16/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	23/10/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	23/10/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 225905.

Processo iniciado em: 18/01/2018

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FOCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100116/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhora deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549402
 Logradouro: Rua Alto Paraguaçu Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 344
 Bairro: Cruzeiro Cidade: São Bento do Sul CEP: 89.290-000
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: EBM Professora Adelia Lutz
 CNPJ: 83.645.234/0001-13 Área objeto desta notificação (m²): 1.681,14
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telefone: (47) 3635-1014
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Telef. 02: (47) 3633-2539
 Complemento: Nº: 120
 Bairro: Centro CEP: 89.290-000
 Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	28/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	28/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	28/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	28/02/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228236.

Processo iniciado em: 13/07/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização
 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências
Página 01 de 01



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100656/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1.000.005.092 Ocupação: Escolar Geral

Logradouro: Estrada Carlos Schroeder Nº: 2020

Complemento: CEP: 89.290-000

Bairro: Alpino Cidade: São Bento do Sul

Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S

Nome da empresa: EBM Carlos Doetsch

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 544,07

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido

CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505

E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telefone: (47) 3635-1014

Logradouro: Rua Benjamin Constant Telef. 02: (47) 3633-2539

Complemento: Nº: 120

Bairro: Centro CEP: 89.290-000

Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes das exigências no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº13518.

Processo iniciado em: 08/08/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou préposto):

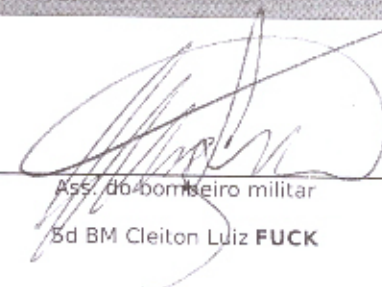
Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:



Ass. do bombeiro militar

Bd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100149/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1.000.004.924 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Rua João Kobus Nº: 300
 Complemento: CEP: 89.292-820
 Bairro: Rio Vermelho Povoado Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: EBM Prof. Maria Ferreira Ziemann
 CNPJ: 86.051.398/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 478,50
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº 13491.

Processo iniciado em: 28/09/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FUCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização
 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências
Página 01 de 01



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100133/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549313 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Itajaí Nº: 403
Complemento: CEP: 89.282-155
Bairro: Brasília Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Professora Lucia Tschoeke
CNPJ: 95.952.685/0001-82 Área objeto desta notificação (m²): 2.802,01
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	27/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GAS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	27/10/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	27/10/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 230403.

Processo iniciado em: 09/10/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

B. NOTIFICANTE:

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

Ass. do Bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz **FOCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100123/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 4323
Logradouro: Rua Jornalista Raulino Preisler
Complemento:
Bairro: 25 de Julho
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Prof. Newton Mendes
CNPJ: 01.357.317/0001-42
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

Ocupação: Escolar Geral
Nº: 650
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul
Área objeto desta notificação (m²): 1.332,70

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53
RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
Logradouro: Rua Benjamin Constant
Complemento:
Bairro: Centro

Telefone: (47) 3635-1014
Telef. 02: (47) 3633-2539
Nº: 120
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	28/08/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	28/08/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	28/08/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	28/08/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228748.

Processo iniciado em: 14/08/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):


Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

B. NOTIFICANTE:


Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização
1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100143/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592556075
Logradouro: Rua João Pauli
Complemento:
Bairro: Colonial
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EMEJA
CNPJ: 10.922.761/0001-54
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

Ocupação: Escolar Geral
Nº: 355
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul
Área objeto desta notificação (m²): 383,96

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53
RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
Logradouro: Rua Benjamin Constant
Complemento:
Bairro: Centro

Telefone: (47) 3635-1014
Telef. 02: (47) 3633-2539
Nº: 120
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECCÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes das exigências no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº 13499.

Processo iniciado em: 11/09/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

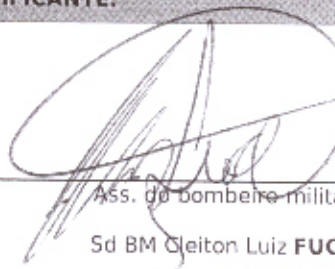
Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

B. NOTIFICANTE:


Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FUCK

LÉGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios

NOT: Notificação

RVR: Relatório de vistoria para Regularização

1ª Via - CBMSC

2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio

PRE: Plano para Regularização de Edificação

LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100134/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 582537492 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Rua Boa Vista Nº: 331
 Complemento: CEP: 89.282-428
 Bairro: Brasília Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: EBM Rodolfo Berti
 CNPJ: 79.367.058/0001-28 Área objeto desta notificação (m²): 1.733,79
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	28/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	28/10/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	28/10/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228247.

Processo iniciado em: 22/08/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 PVR: Relatório de vistoria para Regularização
 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100651/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549403 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Rua Frida Weber Nº: 49
 Complemento: CEP: 89.286-205
 Bairro: Cruzeiro Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: EBM Denise Christiane Harms
 CNPJ: 79.367.264/0001-38 Área objeto desta notificação (m²): 3.393,05

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	20/07/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLÉ DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	20/07/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	20/07/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228457.

Processo iniciado em: 24/07/2017.

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: Hora: hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 SGT BM Cleiton Luiz FOCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100650/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592544888 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rodovia dos Móveis Nº: 3197
Complemento: CEP: 89.285-305
Bairro: Mato Preto Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: EBM Sophia Schwedler
CNPJ: 79.367.025/0001-88 Área objeto desta notificação (m²): 2.197,52
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/05/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/05/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/05/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228401

Processo iniciado em: 21/07/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
Ass.: _____
Nome: _____
CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100136/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592.549.250 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Dr. Hanz Dieter Schmidt Nº: 73
Complemento: CEP: 89.283-105
Bairro: Centenário Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: PEM Abelinha Feliz
CNPJ: 83.787.499/0001-56 Área objeto desta notificação (m²): 632,09

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	27/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	27/10/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	27/10/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 229574.

Processo iniciado em: 10/11/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100118/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhora deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549255 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Rua Tubarão Nº: 115
Complemento: CEP: 89.281-132
Bairro: Progresso Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: PEM Ernesto Venera
CNPJ: 79.367.082/0001-67 Área objeto desta notificação (m²): 524,41

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

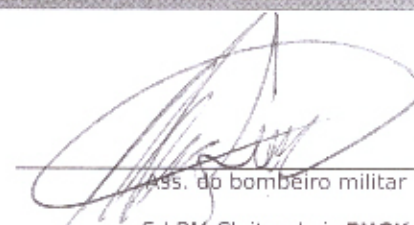
OUTROS: Detalhes no de Funcionamento com protocolo nº 228978.

Processo iniciado em: 06/09/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
Ass.: _____
Nome: _____
CPF: _____

8. NOTIFICANTE:


Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz Fucks

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização
1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências
Página 01 de 01



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100658/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1.000.004.046 Ocupação: Escolar Geral
Logradouro: Estrada Dona Francisca Nº: 3465
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Dona Francisca Cidade: São Bento do Sul
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: PEM Ladir dos Santos
CNPJ: 86.051.398/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 486,22

Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
Complemento: CEP: 89.290-000
Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:


- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes das exigências no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº13506.

Processo iniciado em: 11/07/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto): Data: _____ Hora: _____ hs Ass.: _____ Nome: _____ CPF: _____	8. NOTIFICANTE:  Ass.º do bombeiro militar Sd BM Cleiton Luiz FUCK
LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios NOT: Notificação RVR: Relatório de vistoria para Regularização 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL	RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio PRE: Plano para Regularização de Edificação LAE: Laudo de Exigências Página 01 de 01



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100139/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592558007
Logradouro: Rua Alzira Carvalho
Complemento:
Bairro: Colonial
Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S
Nome da empresa: CEIM Castelo Encantado
CNPJ: 00.794.631/0001-20

Ocupação: Escolar Geral
Nº: 51
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul
Área objeto desta notificação (m²): 1.112,39

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53
RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
Logradouro: Rua Benjamin Constant
Complemento:
Bairro: Centro

Telefone: (47) 3635-1014
Telef. 02: (47) 3633-2539
Nº: 120
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/08/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/08/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/08/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/08/2020
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/08/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/08/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/08/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/08/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/08/2020
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/08/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	10/08/2020
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/08/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/08/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 202077.

Processo iniciado em: 26/08/2015

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

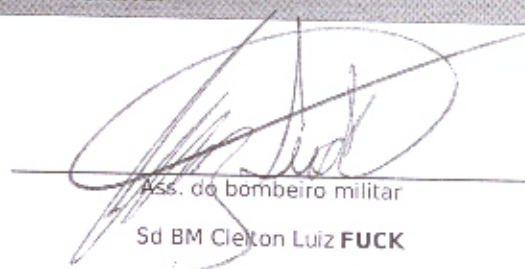
Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

B. NOTIFICANTE:


Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências

1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100126/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1000004925 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Rua Wenceslau Uhlig Nº: 60
 Complemento: CEP: 89.292-720
 Bairro: Rio Vermelho Estação Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Estrela Guia
 CNPJ: 86.051.398/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 231,50
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº 13.488.

Processo Iniciado em: 07/08/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

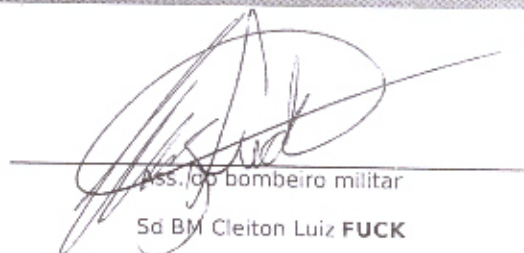
Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:


 Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100655/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592549446
Logradouro: Rua Pios Schindler
Complemento:
Bairro: Alpino
Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
Nome da empresa: CEIM Fada Madrinha
CNPJ: 01.931.016/0001-80
Detalhes da área (se houver): Alvenaria

Ocupação: Escolar Geral
Nº: 100
CEP: 89.286-676
Cidade: São Bento do Sul
Área objeto desta notificação (m²): 485,91

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
Logradouro: Rua Benjamin Constant
Complemento:
Bairro: Centro

Telefone: (47) 3635-1014
Telef. 02: (47) 3633-2539
Nº: 120
CEP: 89.290-000
Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/10/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/10/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 229701.

Processo iniciado em: 05/10/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO

(responsável pelo imóvel ou preposto):
Data: _____ Hora: _____ hs

8. NOTIFICANTE:

Ass.: _____
Nome: _____
CPF: _____

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz Fucks

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
NOT: Notificação
RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
PRE: Plano para Regularização de Edificação
LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100111/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592547865
 Logradouro: Rua Erhardth Bollmann Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 146
 Bairro: Centro CEP: 89.29-000
 Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S Cidade: São Bento do Sul
 Nome da empresa: CEIM Nosso Mundo
 CNPJ: 79.367.421/0001-05 Área objeto desta notificação (m²): 1.145,51
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/10/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/10/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/10/2020

OUTROS: Detalhes das exigências no atestado de funcionamento com protocolo nº 228290.

Processo iniciado em: 18/07/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz FUCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização
 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100657/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 3655
 Logradouro: Estrada Dona Francisca Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 3571
 Bairro: Dona Francisca CEP: 89.284-650
 Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Pastor Adolf Prinz
 CNPJ: 06.036.788/0001-72
 Área objeto desta notificação (m²): 517,40
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes das exigências no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº13507.

Processo iniciado em: 28/07/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome:

CPF:

8. NOTIFICANTE:

Ass: do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100144/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1.000.003.885
 Logradouro: Rua João Mutowski Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 100
 Bairro: Rio Negro Cidade: São Bento do Sul CEP: 89.287-285
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Pequenos Passos
 CNPJ: 11.978.809/0001-09 Área objeto desta notificação (m²): 395,09
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telefone: (47) 3635-1014
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Telef. 02: (47) 3633-2539
 Complemento: Nº: 120
 Bairro: Centro CEP: 89.290-000
 Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NAO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/10/2020
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

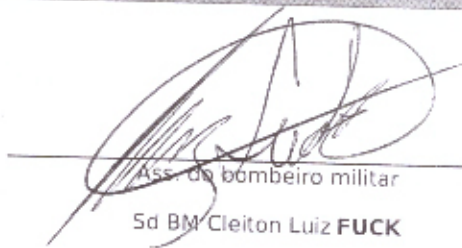
OUTROS: Detalhes das exigências no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº 13500.

Processo iniciado em: 01/02/2019

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

B. NOTIFICANTE:


 Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz Fucks

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização
 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100135/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE

122
 Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 582534513 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Rua Boa Vista Nº: 331
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Brasília Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Pica Pau
 CNPJ: 86.051.398/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 1.604,68

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	28/09/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/02/2022
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2022
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	28/09/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	28/09/2020

OUTROS: Detalhes no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº 12079.

Processo iniciado em: 18/08/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO

(responsável pelo imóvel ou preposto):
 Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz Fucks

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100121/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592560880
 Logradouro: Rua Teodorico Kiem Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 55
 Bairro: Mato Preto Cidade: São Bento do Sul CEP: 89.290-000
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Sonho Meu
 CNPJ: 00.238.979/0001-30 Área objeto desta notificação (m²): 843,11
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017,505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2020
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	10/09/2020
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	10/09/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/09/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/09/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 200425.

Processo iniciado em: 30/09/2015

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

B. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FUCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização
 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100141/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhora deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 1.000.003.649
 Logradouro: Rua Francisco Kobs Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 17
 Bairro: CEP: 89.280-801
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S Cidade: São Bento do Sul
 Nome da empresa: CEIM Tempo Mágico
 CNPJ: 13.477.779/0001-82 Área objeto desta notificação (m²): 280,15
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telefone: (47) 3635-1014
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Telef. 02: (47) 3633-2539
 Complemento: Nº: 120
 Bairro: Centro CEP: 89.290-000
 Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº 13489.

Processo Iniciado em: 01/02/2019

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz F~~UCK~~

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização
 RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 092100147/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592543075
 Logradouro: Estevão Buschle Ocupação: Escolar Geral
 Complemento: Nº: 1210
 Bairro: 25 de Julho Cidade: São Bento do Sul CEP: 89.290-045
 Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Tico e Teco
 CNPJ: 86.051.398/0001-00 Área objeto desta notificação (m²): 577,00
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telefone: (47) 3635-1014
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Telef. 02: (47) 3633-2539
 Complemento: Nº: 120
 Bairro: Centro CEP: 89.290-000
 Cidade: São Bento do Sul

- 3. POSSUI PPCI:** SIM NÃO
4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
 Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
 Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
 Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
 Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10/02/2020
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2020
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2020

OUTROS: Detalhes das exigências no laudo de indeferimento de habite-se com protocolo nº 13504.

Processo iniciado em: 28/08/2017

7. RECEBI COPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
Sd BM Cleiton Luiz FUCK

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização
 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AUTO DE FISCALIZAÇÃO
 Nº 092100110/19

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592552657
 Logradouro: Rua Pedro Fleischmann
 Complemento: Creche
 Bairro: Oxford
 Nome da edificação: Prefeitura Municipal de S.B.S
 Nome da empresa: CEIM Vera Lucia Drechsler Kitzberger
 CNPJ: 86.051.398/0001-00
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

Ocupação: Escolar Geral
 Nº: 234
 CEP: 89.290-000
 Cidade: São Bento do Sul
 Área objeto desta notificação (m²): 564,50

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53
 RG: 2.017.505
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br
 Logradouro: Rua Benjamin Constant
 Complemento:
 Bairro: Centro

Telefone: (47) 3635-1014
 Telef. 02: (47) 3633-2539
 Nº: 120
 CEP: 89.290-000
 Cidade: São Bento do Sul

- 3. POSSUI PPCI:** SIM NÃO
4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NÃO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
 Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
 Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
 Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
 Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL	
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	01/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	01/02/2020
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	01/02/2020
	01/02/2020

OUTROS: Detalhes no verso deste documento, com o laudo de indeferimento de Habite-se com protocolo nº 13395.

Processo iniciado em: 10/02/2015

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs
 Ass.: _____
 Nome: _____
 CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização
 1ª Via - CBMSC 2ª VIA - RESP. IMÓVEL

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

Cleiton Luiz Fucks

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO
Nº 092100124/19**

NOT
 PRE
 RVR
 LAE



O Estado de Santa Catarina através deste TERMO, NOTIFICA o responsável pelo imóvel, abaixo descrito, de acordo com a Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013, que o imóvel encontra-se em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, conforme as irregularidades abaixo relacionadas. Vossa Senhoria deverá sanar as irregularidades descritas neste auto de fiscalização, nos prazos previstos no seu item 6.

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

RE: 592542144 Ocupação: Escolar Geral
 Logradouro: Nº: 200
 Complemento: CEP: 89.290-123
 Bairro: 25 de Julho Cidade: São Bento do Sul
 Nome da edificação: Prefeitura Municipalk de S.B.S
 Nome da empresa: Rua Governador Pedro Ivo Campos
 CNPJ: 00.884.818/0001-14 Área objeto desta notificação (m²): 414,57
 Detalhes da área (se houver): Alvenaria

2. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: Rosemari Ivane Strack Cândido
 CPF: 651.735.389-53 RG: 2.017.505 Telefone: (47) 3635-1014
 E-mail: educação@saobentodosul.sc.gov.br Telef. 02: (47) 3633-2539
 Logradouro: Rua Benjamin Constant Nº: 120
 Complemento: CEP: 89.290-000
 Bairro: Centro Cidade: São Bento do Sul

3. POSSUI PPCI: SIM NÃO

4. POSSIBILIDADE DE RPCI: SIM NAO

5. NATUREZA DAS IRREGULARIDADES:

- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico, parcial ou totalmente ineficientes.
- Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
- Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI).
- Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
- Deixar de solicitar vistoria para funcionamento.

6. CRONOGRAMA DE OBRAS/AÇÕES (PRE):

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS	PRAZO
APRESENTAR PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA HABITE-SE	10/02/2021
SOLICITAR VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	
EXECUTAR SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
EXECUTAR INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL	10/10/2020
EXECUTAR SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10/02/2022
EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
EXECUTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
EXECUTAR SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	10/02/2021
EXECUTAR SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	
EXECUTAR CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	
IMPLANTAR BRIGADA DE INCÊNDIO	10/02/2021
IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA	10/02/2021

OUTROS: Detalhes no atestado de Funcionamento com protocolo nº 228911.

Processo iniciado em: 07/08/2017

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO (responsável pelo imóvel ou preposto):

Data: _____ Hora: _____ hs

Ass.: _____

Nome: _____

CPF: _____

8. NOTIFICANTE:

Ass. do bombeiro militar
 Sd BM Cleiton Luiz **FUCK**

LEGENDA: PPCI Projeto Preventivo Contra Incêndios
 NOT: Notificação
 RVR: Relatório de vistoria para Regularização

RPCI: Relatório Preventivo Contra Incêndio
 PRE: Plano para Regularização de Edificação
 LAE: Laudo de Exigências